

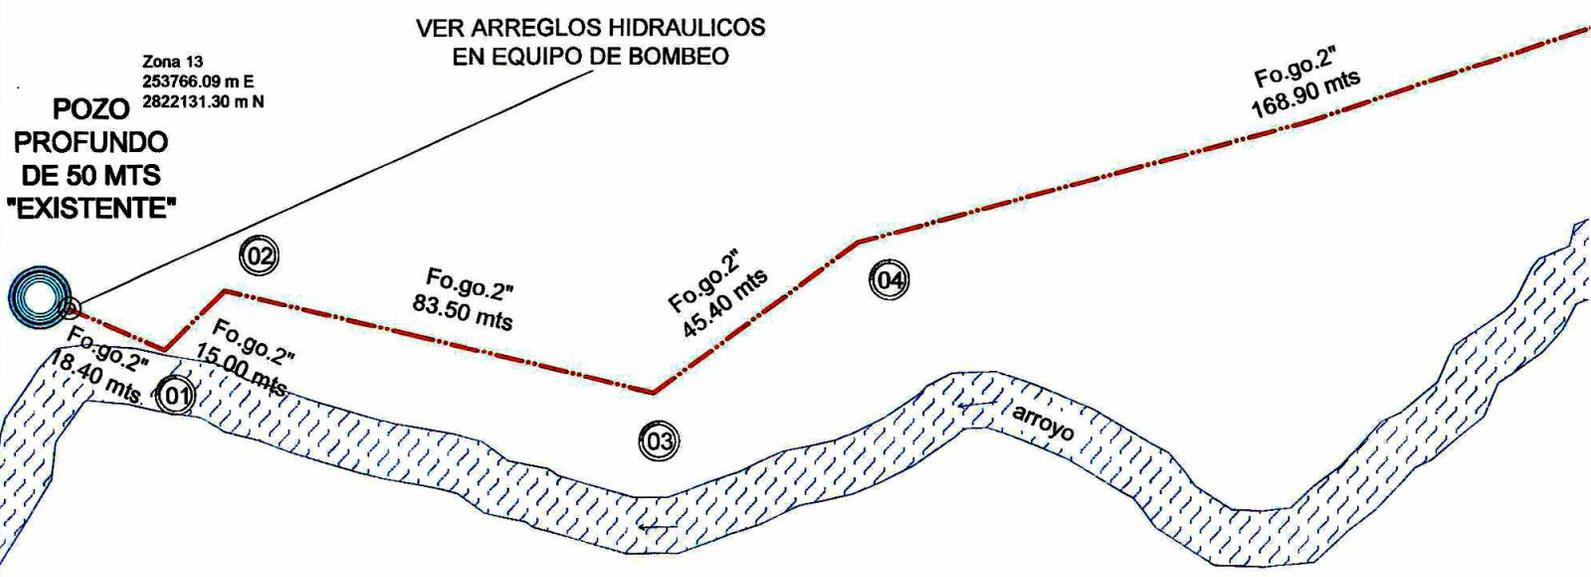
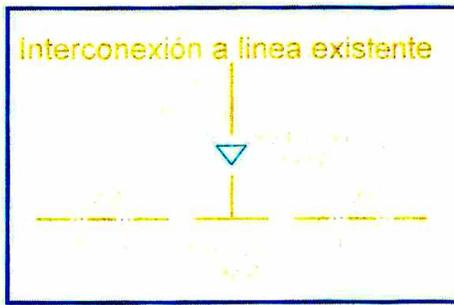
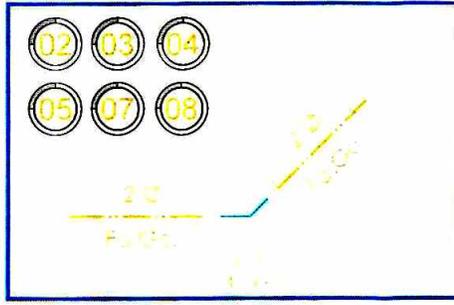



Pozo profundo de 50 mts.

Nota:
 EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE MONOFASICO 220 VOLTS, PARA UN GASTO DE 1.03 LPS Y CDT=121.61 MTS DE CARGA; INCLUYE: 36.00 M DE COLUMNA DE 1 1/2", 40 MTS. DE CABLE SUMEGIBLE, CODO DE FO.GO. DE 2" X 90°, CAJA DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO.



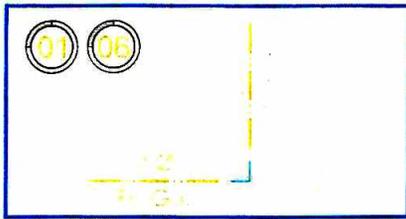

línea existente



línea existente

INTERCONEXIÓN EN LINEA EXISTENTE DE FO.GO 3"

GALERIA "EXISTENTE"

Zona 13
254180.72 m E
2822289.04 m N

Fo.go.2" 12.40 mts

Fo.go.2" 50.00 mts

Fo.go.2" 90.00 mts

Fo.go.2" 46.40 mts

Hacia Los Naranjos

Con dirección hacia el tanque existente


Fo.go.3" "existente"

arroyo

- Norte -
- Orientación -

[Handwritten signature]

MACROLOCALIZACION

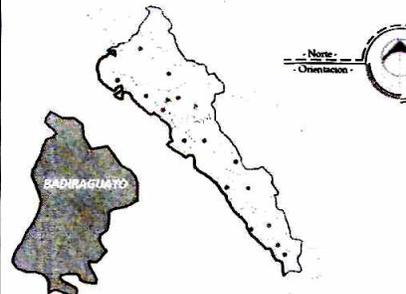

MICROLOCALIZACION



Simbología

Tubería de Fo.Go. 3" φ "existente"	
Tubería de Fo.Go. 2" φ "proyecto"	
Cruceros de proyecto	
Viviendas	
Longitud de tramo en metros	Fo.go.3" 90.00 mts
Tanque superficial "existente"	
Galería filtrante vertical "existente"	

Cantidad de tubería

Tubería de Fo.Go. 2" φ	530.00
------------------------	--------

H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO.

LOCALIDAD:	OJO DE AGUA	MUNICIPIO:	BADIRAGUATO
------------	-------------	------------	-------------

OBRA:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, SINDICATURA DE SANTIAGO LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
-------	---

CONTENIDO:	LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A LINEA EXISTENTE
------------	--

DIBUJO:	ARQ. SERGIO MANCILLAS.
---------	------------------------




PROYECTO:	ING. MANUEL GUTIERREZ.
-----------	------------------------

Vo.Bo.:	MELQUIADES LOZOYA LOZOYA
---------	--------------------------


REVISO:	
---------	--

ESCALA:	SIN ESCALA	ACOTACIONES:	METROS
---------	------------	--------------	--------


Plano.	01	Fecha.	Enero 2022
--------	----	--------	------------

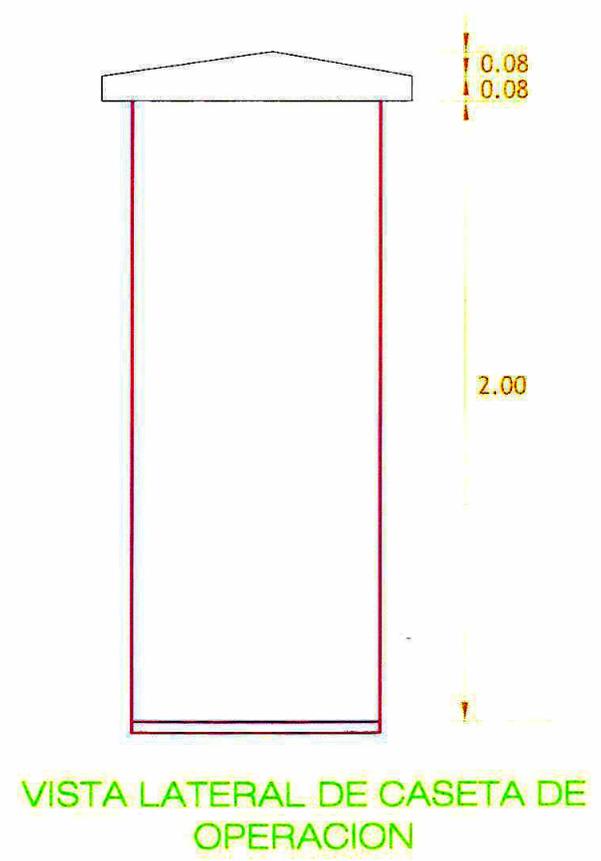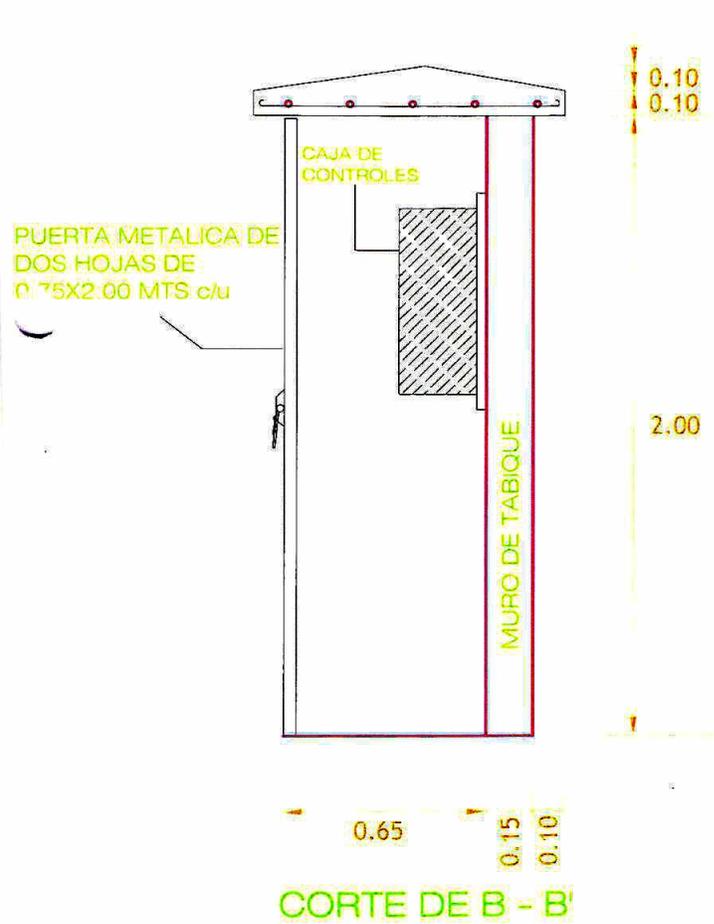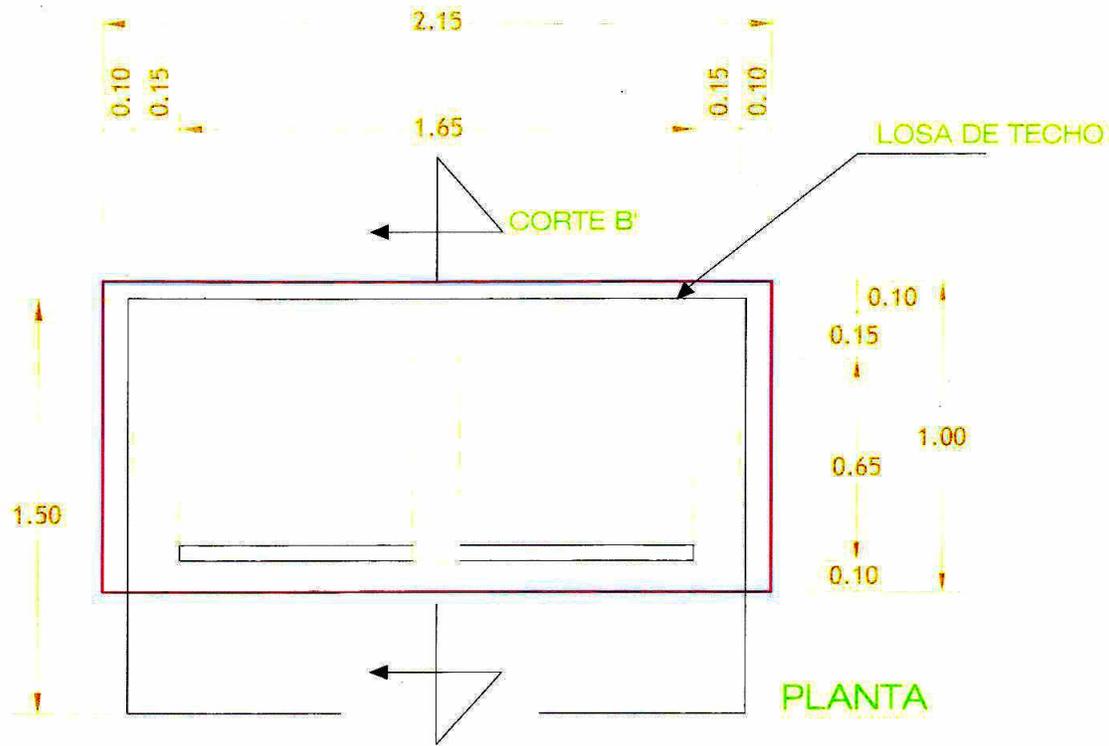


MACROLOCALIZACION

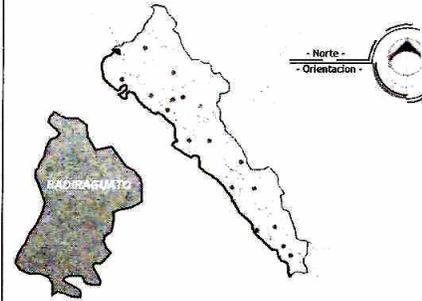

MICROLOCALIZACION

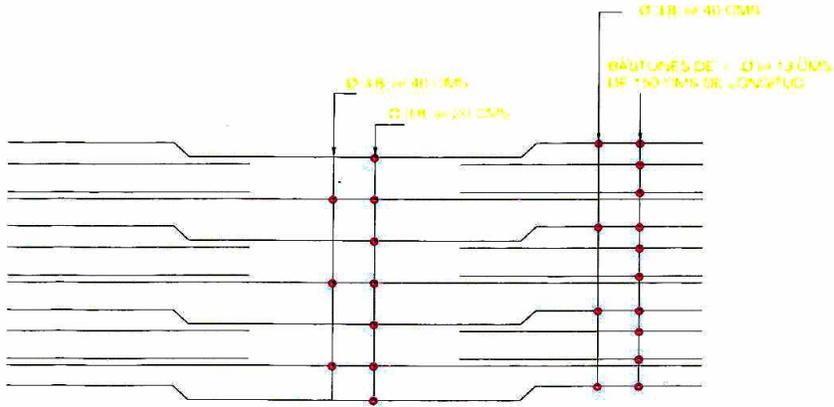

DETALLE DE ARMADO DE LOSA
(TODO EL ARMADO EN AMBOS SENTIDOS)

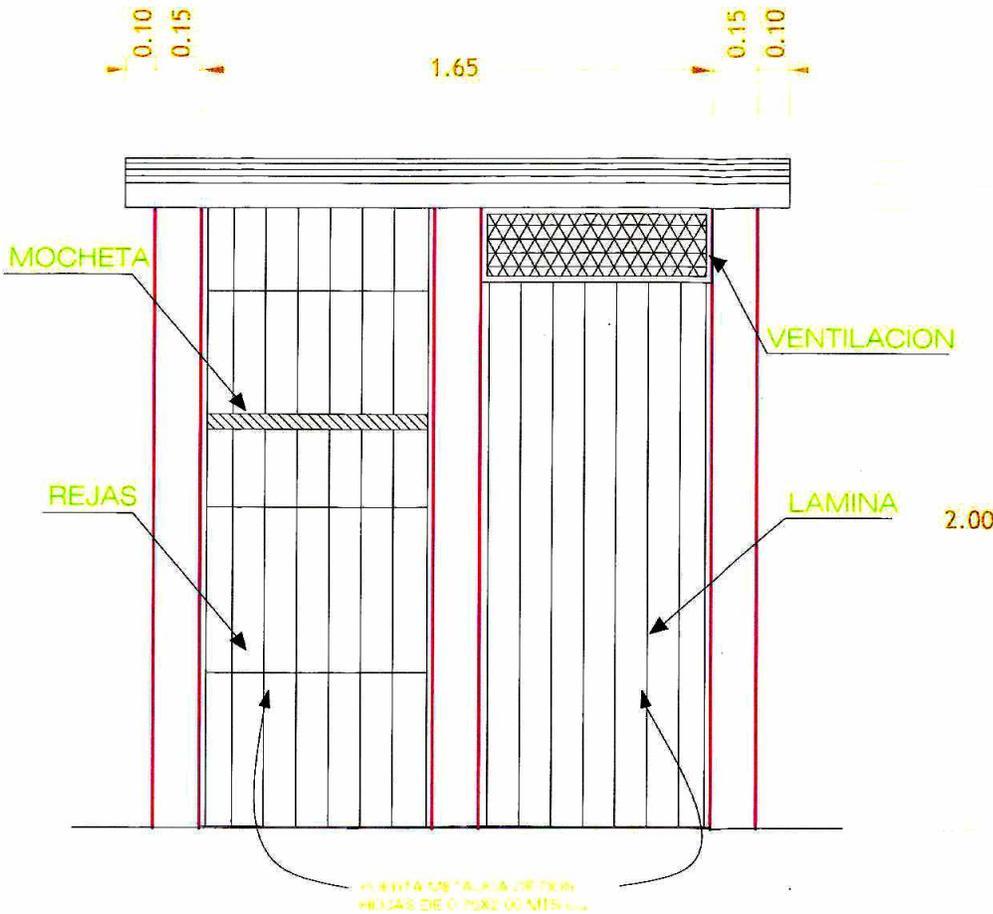

FACHADA PPAL. DE CASETA DE OPERACION

H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO.

LOCALIDAD: OJO DE AGUA MUNICIPIO: BADIRAGUATO.

OBRA: CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, SINDICATURA DE SANTIAGO LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

CONTENIDO: CASETA DE OPERACION DE 1.95X0.80X2.00 MT

DIBUJO: ARQ. SERGIO MANCILLAS.

PROYECTO: ING. MANUEL GUTIERREZ.

Vo.Bo.: MELQUIADES LOZOYA LOZOYA

REVISO:

ESCALA: SIN ESCALA ACOTACIONES: METROS

Plano. 02 Fecha. Enero 2022