


# PLANTA GENERAL POZO SAN BENITO

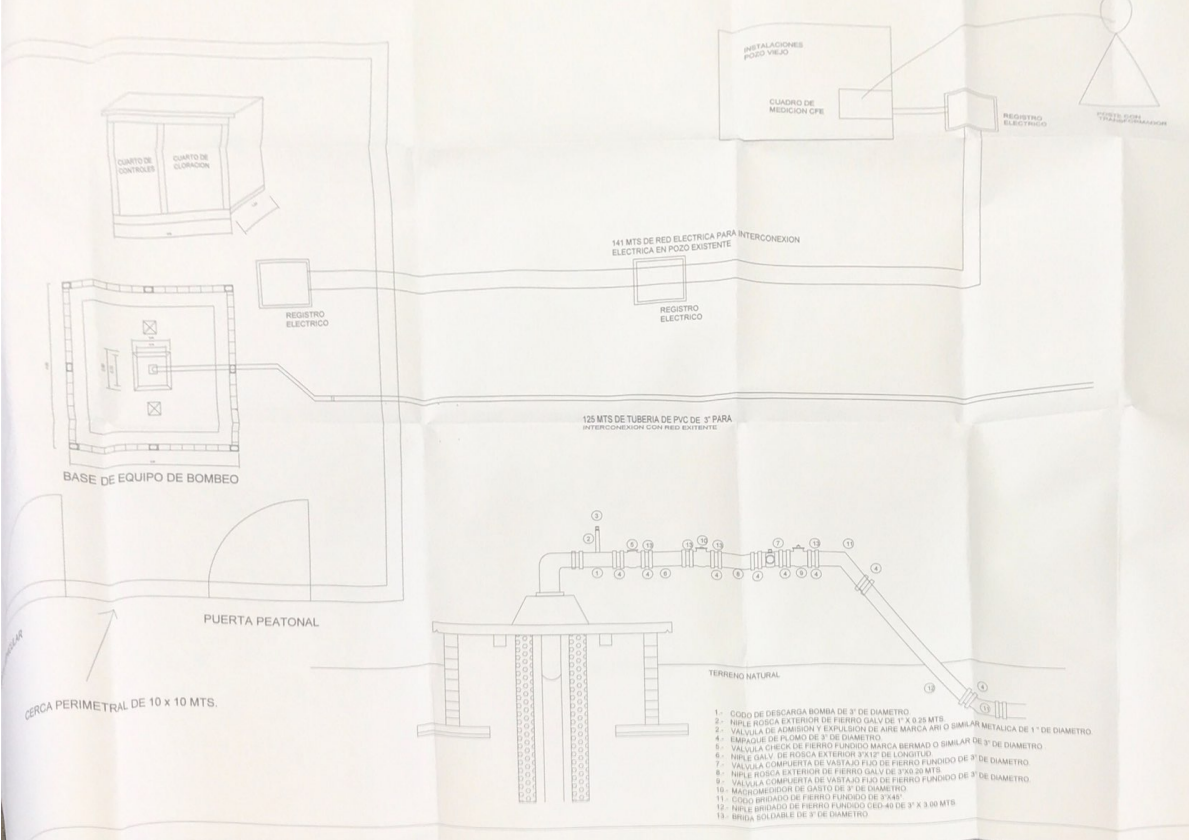

GOBIERNO DEL ESTADO  
SINALOEA  
SECRETARÍA DE AGUAS Y DRENAJE

**SINALOEA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE AGUAS Y DRENAJE

POZO SAN BENITO

LOCALIDAD: SAN BENITO

CABLE DE CONTROL DEL EQUIPO DE BOMBEO  
BASE EQUIPO DE BOMBEO



- 1- CODO DE DESCARGA BOMBA DE 3" DE DIAMETRO
- 2- NIPLE ROSCA EXTERIOR DE FIERRO GALV DE 1" X 0.25 MTS
- 3- VALVULA DE ABRIRON Y CERRAMIENTO DE AIRE MARCA AMO O SIMILAR METALICA DE 1" DE DIAMETRO
- 4- EMPAQUE DE PLOMO DE 3" DE DIAMETRO
- 5- VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO MARCA BERHAD O SIMILAR DE 3" DE DIAMETRO
- 6- NIPLE GALV. DE ROSCA EXTERIOR 3"x12" DE LONGITUD
- 7- VALVULA COMPUERTA DE VASTAJEO FLUJO DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO
- 8- NIPLE ROSCA EXTERIOR DE FIERRO GALV DE 3"x0.25 MTS
- 9- VALVULA COMPUERTA DE VASTAJEO FLUJO DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAMETRO
- 10- MANOMEDIDOR DE GASTO DE 3" DE DIAMETRO
- 11- CODO BRIDADO DE FIERRO FUNDIDO DE 3"x4"
- 12- NIPLE BRIDADO DE FIERRO FUNDIDO CRO-40 DE 3" X 3.00 MTS
- 13- BRIDA SOLDABLE DE 3" DE DIAMETRO