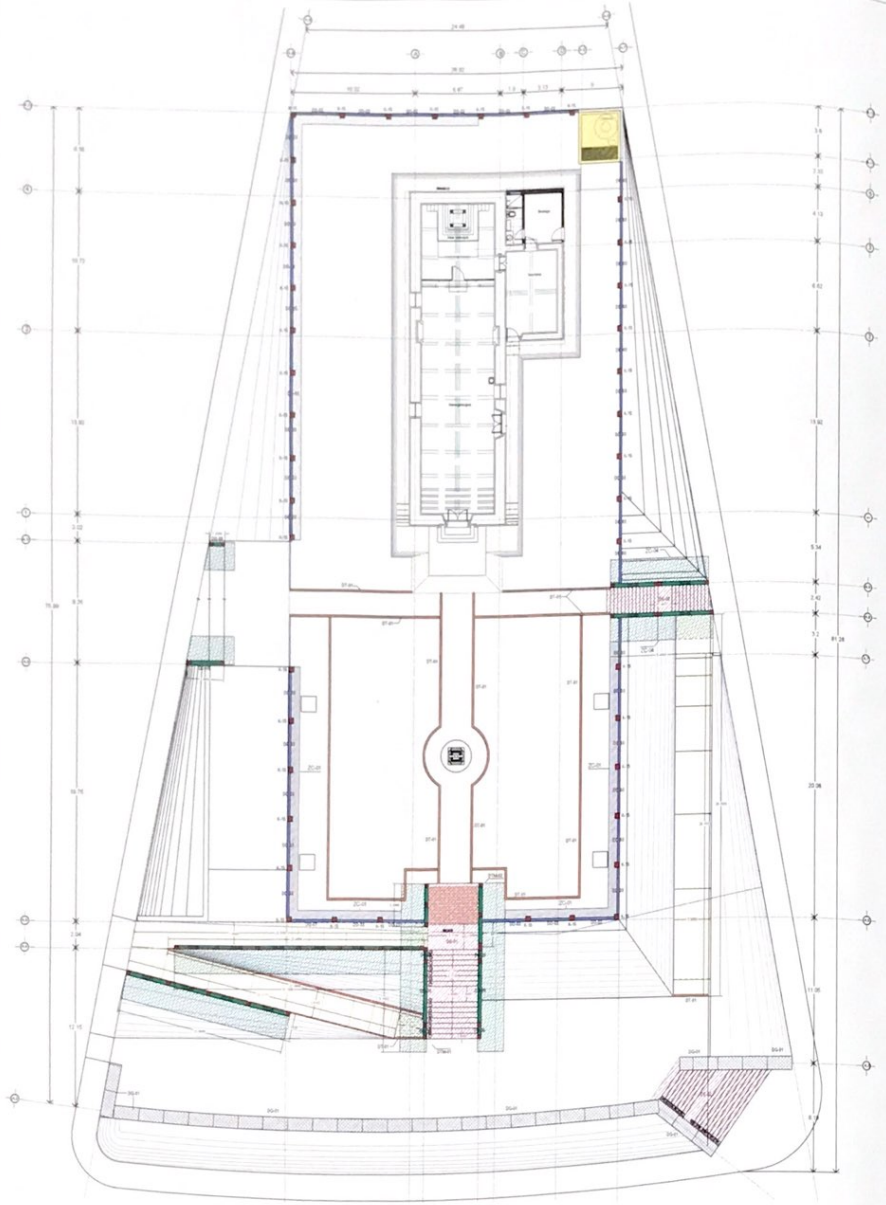

Planta de Cimentación de barda atrial y muros de contención en accesos.

Acot. mts. escala: asignada

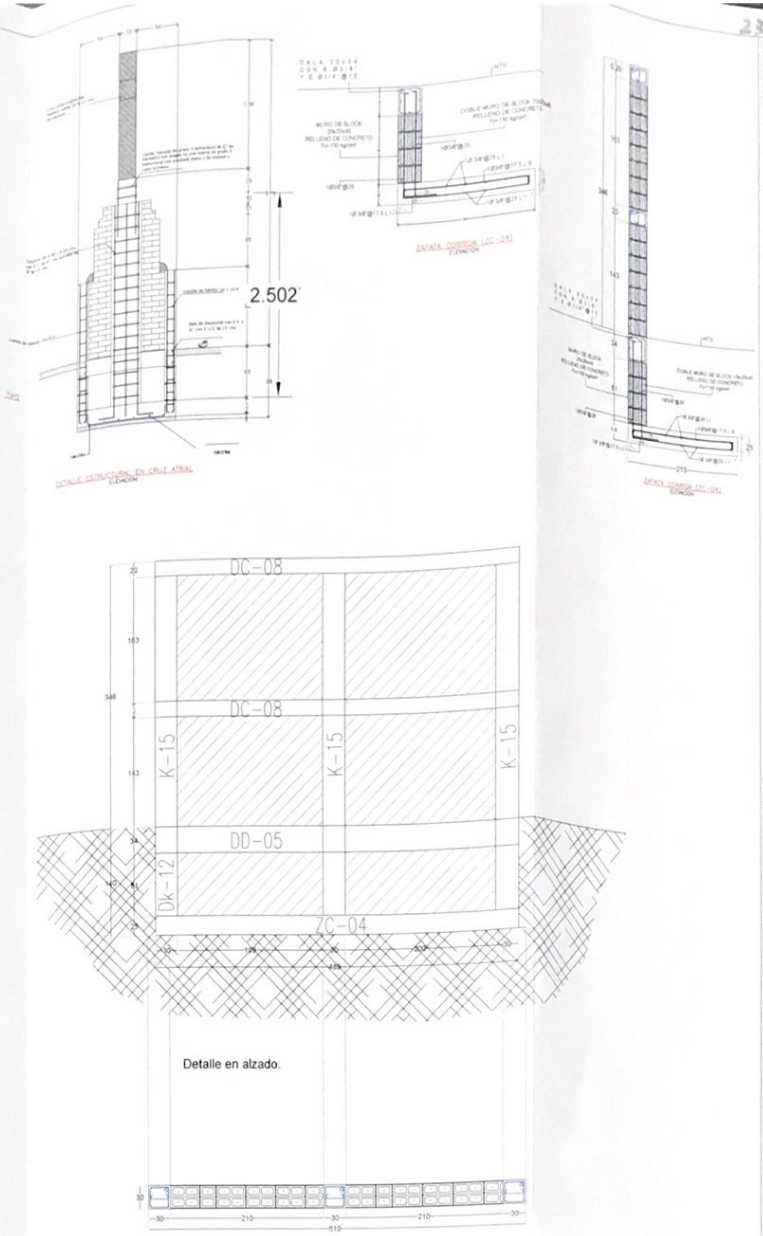

Detalle en alzado.

Detalle en planta.

DTM-02
DETALLE DE MURO

2305.A-2022

Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Obras Públicas

PROYECTO

TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION DE NUEVO SANTA MARÍA DE GRACIA

CONTENIDO

Planta de cimentación de barda atrial y muros de contención en accesos.

SIMBOLOGÍA

NOMENCLATURA

ESPECIFICACIONES

CALIDAD DE MATERIALES

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

CARGA VIVA

ENTREPISO $W_v = 180\ kg/m^2$

AZOTEA $W_v = 100\ kg/m^2$

DISEÑO POR SISMO (CFE 2015)

ESTRUCTURA GRUPO "A2"
ZONA SÍSMICA "B"
TIPO DE SUELO II

MECÁNICA DE SUELOS

CAPACIDAD DE CARGA $Qadm = 12.0\ Ton/m^2$
MÓDULO DE REACCIÓN $Ka = 2,000\ Ton/m^2$

VERIFICAR ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

NOTAS GENERALES

DIBUJO: [illegible]

LOCALIZACIÓN

Comunidad "Nuevo Santa María"
Municipio de El Rosario, Sinaloa

ESCALA	ASIGNADA
FECHA	SEP - 2021
N° DE PLANO	EC-02