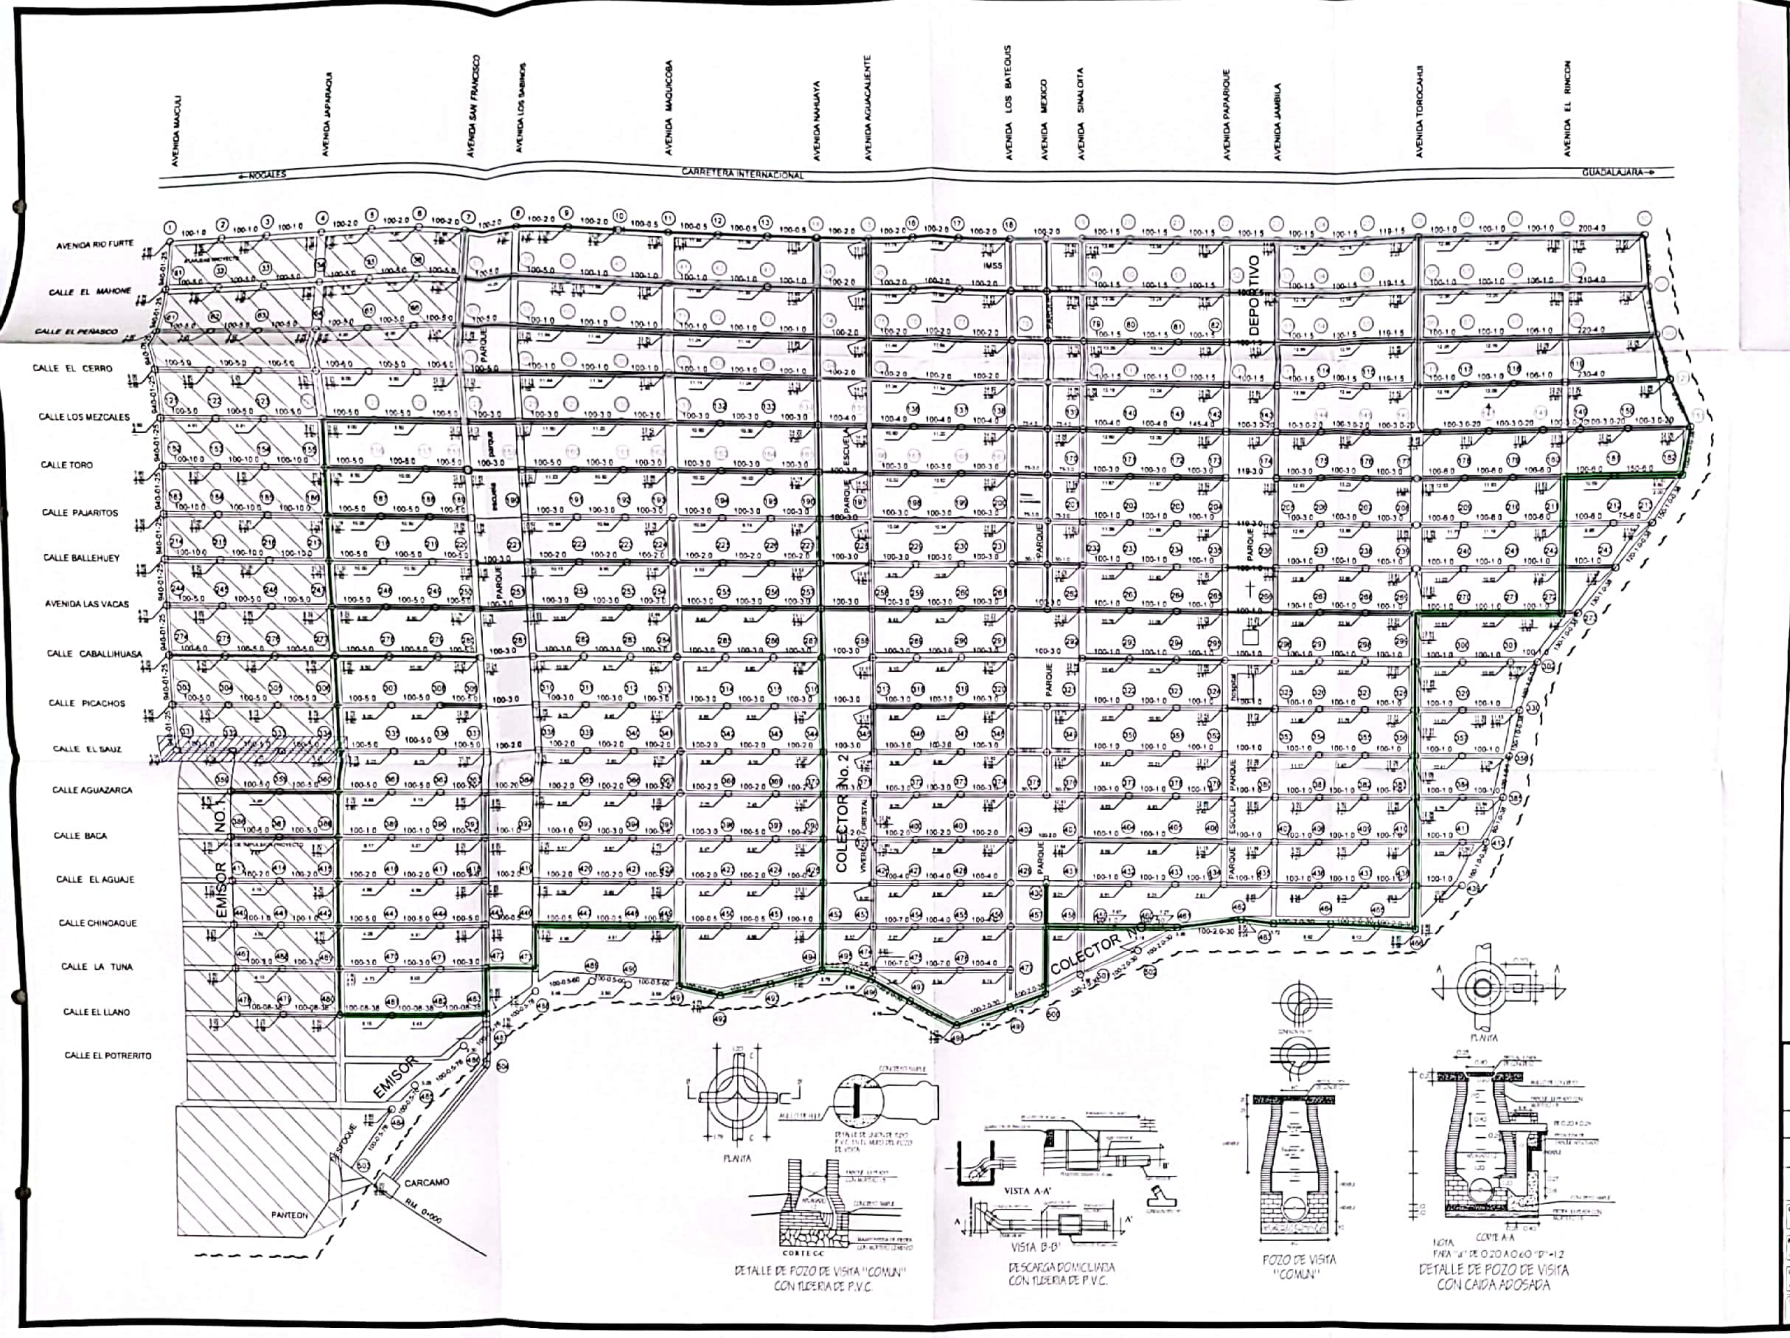

CROQUIS DE LOCALIZACION

SIMBOLOGÍA

Atarjea Existente

Pozo de Visita (Existente) 12

Pozo de Visita (Proyecto) 24

DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Cabeza de atarjea

Colector de aguas negras

Pozo de visita común

Interconexión

Cota de terreno 2.60

Cota de plantilla 1.57

Longitud-Pendiente-Diámetro (mts.) (mts/mm) (cms) 100 - 2 - 24

AHOME

NOTAS

1.- La tubería de atarjeas será de pvc sanitario serie 20 de pared lisa de 20 cms de diámetro.

2.- Los pozos de visita serán de tabique rojo recocido aplanado interior con mortero cemento-arena proporción 1.5 pulso con lana metálica.

3.- Las tapas y brocales para pozos de visita serán de concreto armado f'c=200 kg/cm2.

4.- En las descargas domiciliarias se utilizará codo pvc de 45°x6", conexión de pvc tipo "y" de 6x8" y tubería de pvc sanitario serie 20.

5.- Todos los diámetros están indicados en centímetros excepto los indicados en otra unidad.

6.- Las longitudes y elevaciones están indicadas en metros.

7.- El relleno de la zanja será con material de banco y material producto de excavación compactado en capas de 20cms. de espesor al 90% proctor, como se indica en el detalle de zanja tipo.

8.- La plantilla sobre la que se apoyará la tubería y el relleno de las zanjas serán compactados de acuerdo a lo especificado en el detalle de la zanja tipo mostrado en este plano.

JUMAPAG

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

PRESIDENTA MUNICIPAL:
LIC. EVANGELINA LLANES CARREÓN

GERENTE GENERAL:
ARQ. NUBIA YAZMIN PUENTES LLANOS

CONTIENE: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	UBICACIÓN: JUAN JOSE RIOS GUASAVE SINALOA
PROYECTÓ: ING. AARON L. ANGULO LOPEZ	REVISÓ: ING. AARON L. ANGULO LOPEZ
LEVANTÓ: ING. FAUSTO G. CAMACHO MARTINEZ	DIBUJÓ: ING. DENIS FERNANDO LIERA VARGAS
FECHA: MARZO - 2021	ESCALA: 1:100
ARCHIVO: REHABAS	No. DE PLANO: PL-01

impulsado por CamScanner