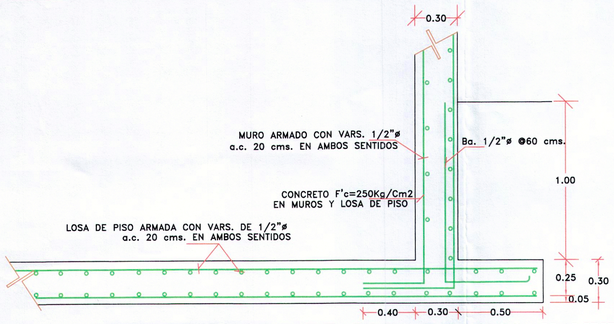

DETALLE DE ARMADO DE LOSA DE PISO Y MURO
SIN ESCALA

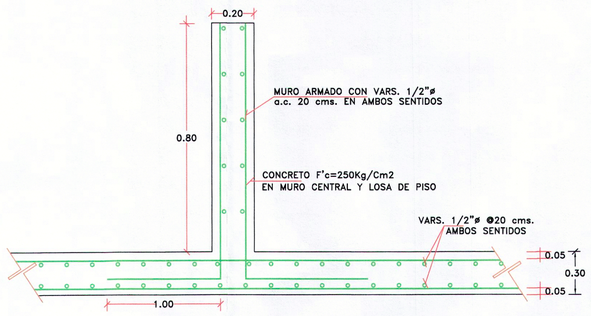

DETALLE DE ARMADO DE LOSA DE PISO Y MURO CENTRAL
SIN ESCALA

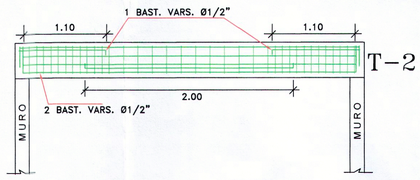

T-2

COLOCACION DE BASTONES EN TRABES
TRABE TIPOT-2.
SIN ESCALA

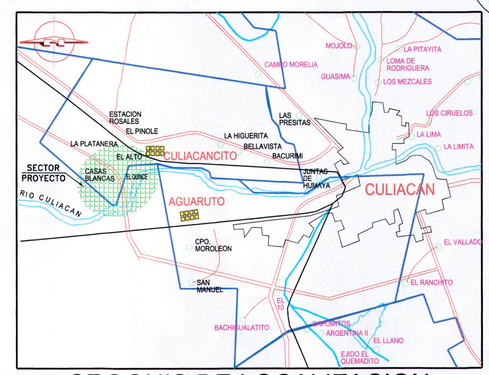

CROQUIS DE LOCALIZACION



DETALLE DE TRABE
T-1
SIN ESCALA



DETALLE DE TRABE
T-2
SIN ESCALA

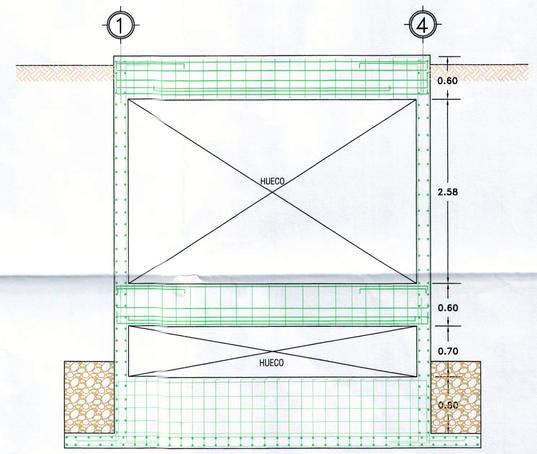

CORTE TRANSVERSAL E-E
ESC. 1:40

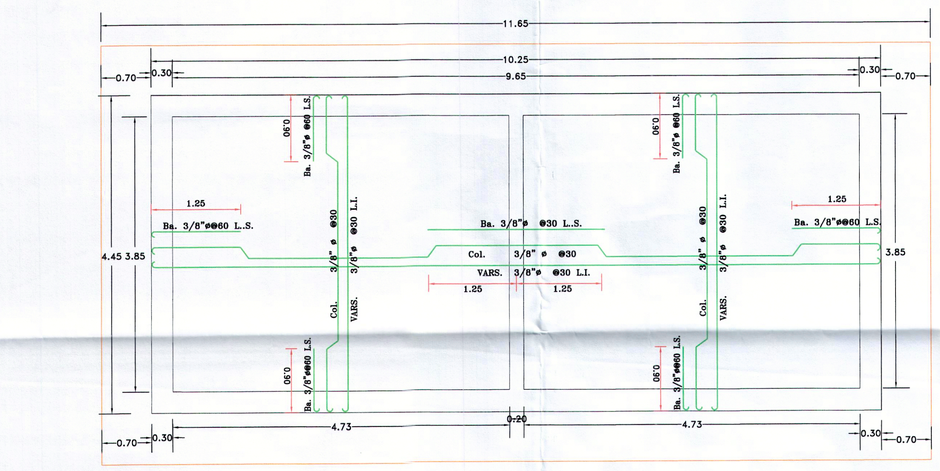

DETALLE DE ARMADO DE LOSA SUPERIOR
ESC. 1:40

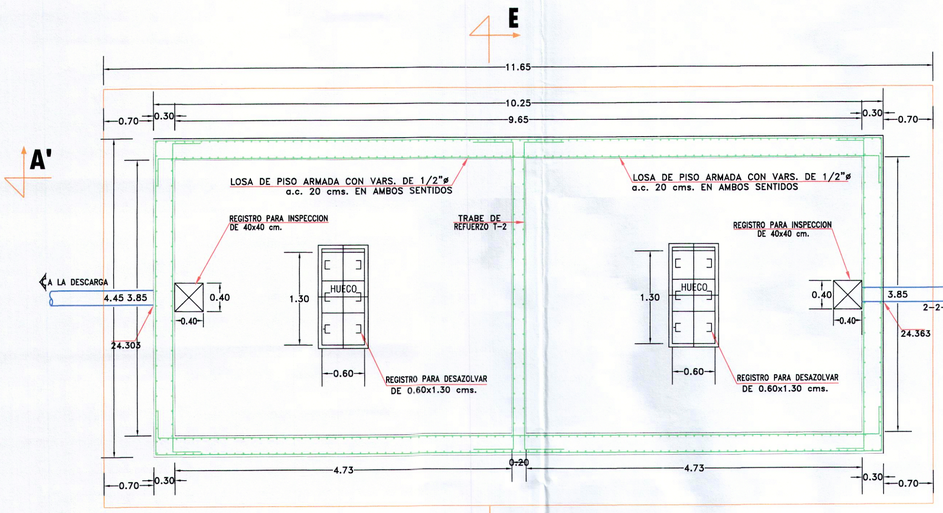

VISTA PLANTA
ESC. 1:40

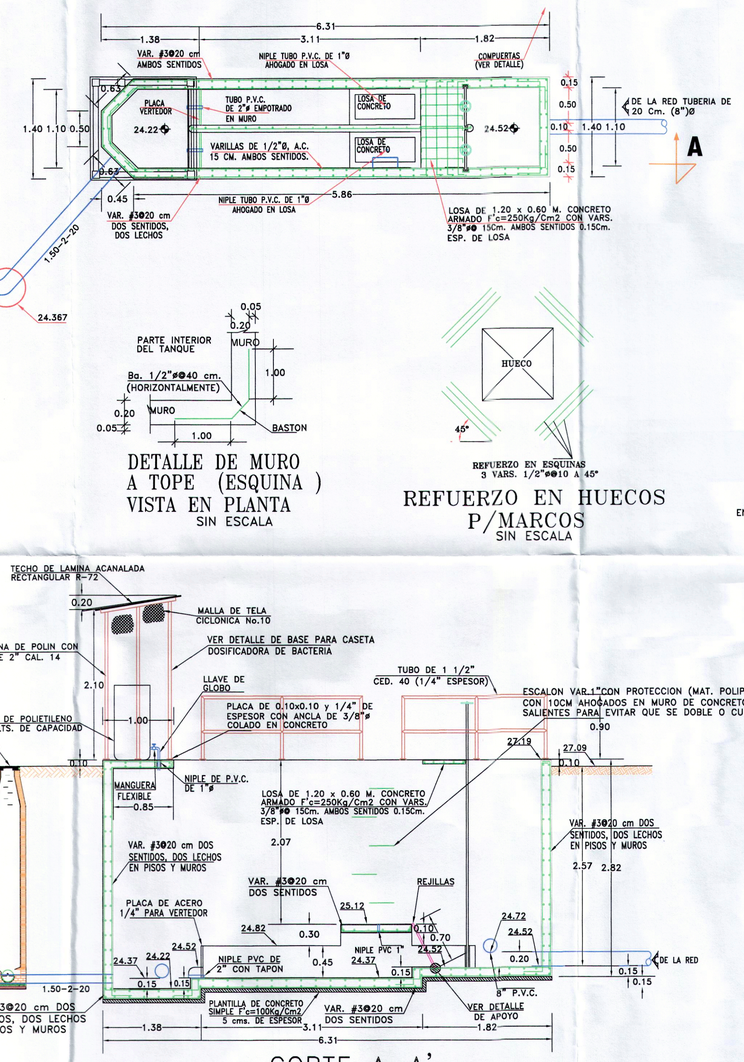

DETALLE DE MURO
A TOPE (ESQUINA)
VISTA EN PLANTA
SIN ESCALA

REFUERZO EN HUECOS
P/MARCOS
SIN ESCALA

UNION DE MURO
CON LOSA TAPA

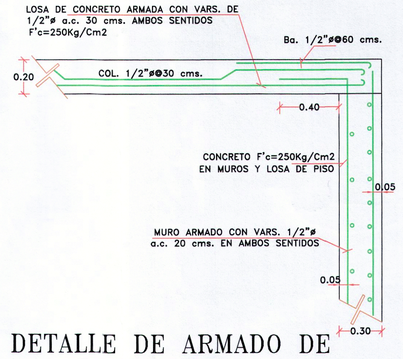

DETALLE DE ARMADO DE
LOSA Y MURO
SIN ESCALA

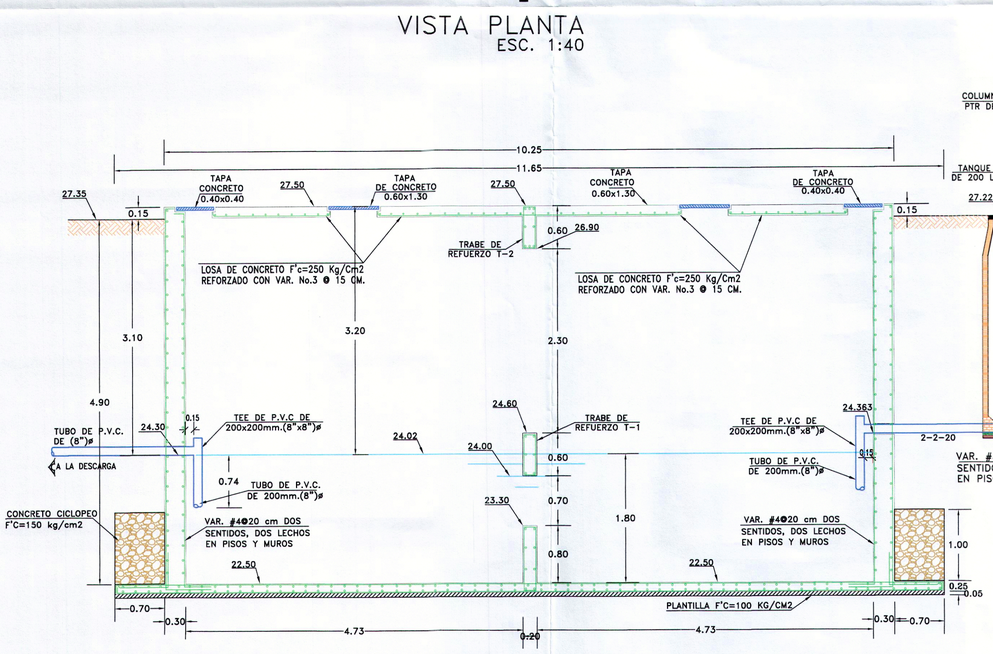

CORTE LONGITUDINAL A-A
ESC. 1:40

CORTE A-A'
ESC. 1:40

UNIDAD DE PLANEACION Y PROYECTOS

LEVANTO:
ING. SERGIO CASTRO GARCIA

VOLUMENES DE OBRA:
ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR AGUIRRE

PROYECTO:
ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR AGUIRRE

DIBUJO:
RAFAEL CALDERON ALVARADO

REVISO:
ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ

Vo.Bo.
ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ

JAPAC
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PROYECTO:
FOSA SEPTICA ESTRUCTURAL
COMUNIDAD DE CASA BLANCA, SINDICATURA DE CULIACANCITO, CULIACAN, SINALOA.
LOCALIDAD CASA BLANCA (RENAVE)

RELEASE: AUTOCAD 2018
ESCALA: INDICADAS
FECHA:MAYO/2019

NOTAS:

0 ACOTACIONES EN MTS EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD

0 EL CONCRETO DE LOSA DE CUBIERTA, PISO Y MUROS SERA DE F'c=250Kg/cm2

0 TODO EL CONCRETO SERA VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA DEBERA TENER UN REVENIMIENTO DE 8 a 10 cms Y EL TAMANO DEL AGREGADO 1.90cms(3/4")

0 LA LOSA DE PISO SE CONSTRUIRA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=100 Kg/cm2 Y 5 CMS DE ESPESOR.

0 FIERRO DE REFUERZO DE VARILLA CORRUGADA CON Fs=4,200Kg/cm2 EXCEPTO LAS VARILLAS No.2 QUE SERAN LISAS Y DE Fs=1,265 Kg/cm2

0 LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SE SUJETARAN A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA

0 LA CIMBRA EN MUROS, SERA RETIRADA A LOS DOS DIAS DEL COLADO EN CAMBIO LA LOSA DE CUBIERTA SERA RETIRADA A LOS 20 DIAS, SALVO EN EL CASO DE USAR ACELERANTES DE FRAGUADO.

0 LA CIMBRA DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD PARA LOGRAR UN BUEN ACABADO APARENTE.

0 A TODO EL CONCRETO EXCEPTO EL DE LA PLANTILLA SE LE ADICIONARA IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO MORTECRETO EN PROP. 1 LT POR SACO DE CEMENTO O SIMILAR

0 EN EL CALCULO SE CONSIDERO UNA FATIGA DEL TERRENO A LA COMPRESION DE 1 Kg/cm2.

0 EN EL CALCULO SE INCLUYO SISMO REPRESENTADO POR UN COEFICIENTE DE C=0.052

0 EL RECUBRIMIENTO MINIMO DE LA VARILLA SERA DE 5 cms

FOSA SEPTICA ESTRUCTURAL

PLANO 3 DE 5