


LUMINARIA LED G9 50WATTS.
POSTE METALICO OCTOGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS.

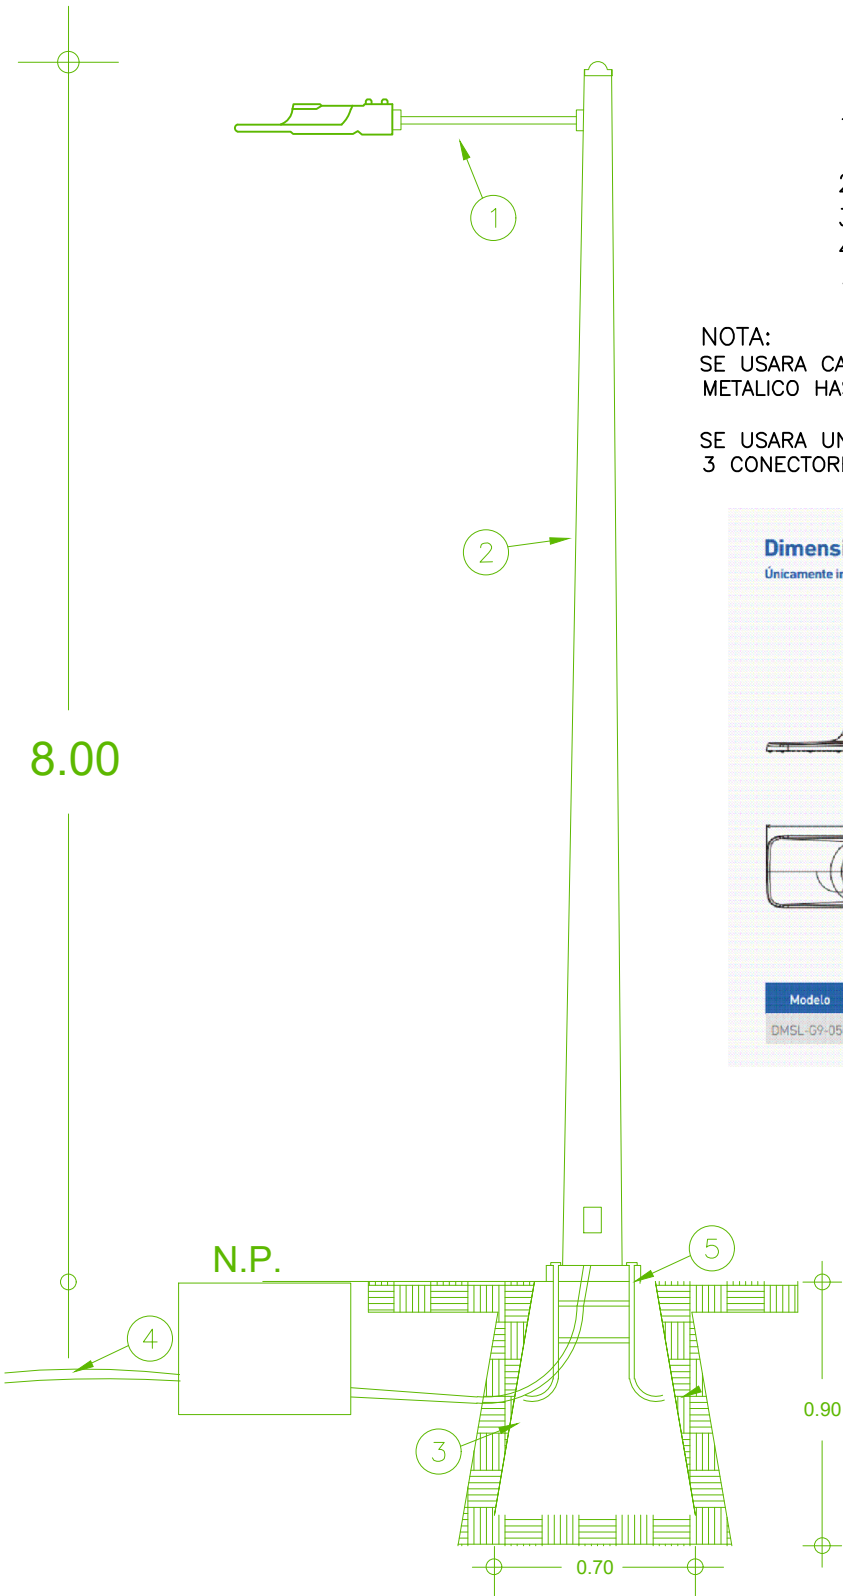


DETALLE LUMINARIA.-


ESPECIFICACIONES

- 1.- LUMINARIA G9 50W
CON BRAZO DE 1.80 MTS.
- 2.- POSTE METALICO GALVANIZADO DE 8.00 MTS.
- 3.- BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO
- 4.- POLIDUCTO S/R
- 5.- ANCLA DE FIERRO 16mm


NOTA:
SE USARA CABLE DE COBRE TIPO THW EN EL INTERIOR DE POSTE METALICO HASTA LA LUMINARIA 2- CAL- 10 (FASES) + 1-CAL. 8 (T.F.).
SE USARA UN JUEGO DE CONEXION EN CADA ARBOTANTE CON 3 CONECTORES VCSE44 Y 3 MANGAS TERMOCONTRACTILES CAL. 6

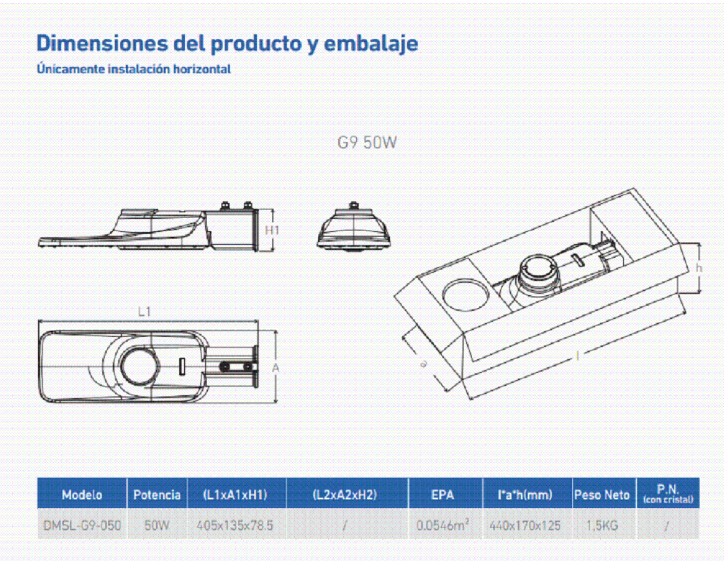

DETALLE DE REGISTRO
0.40 x 0.40 x 0.40 INT.
SIN ESCALA ACOT. EN MTS.




DETALLE DE COLOCACION DE DUCTOS EN CEPA.




- 1.-DUCTO POLIDUCTO DE 38 MM DE DIAMETRO, COLOR NARANJA CON CABLE DE COBRE XXHW CONDUCTORES. CON AISLAMIENTO PARA 600V CALIBRES INDICADOS.
- 2.-MATERIAL COMPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90%.
- 3.-CONCRETO F'C=100 KG/CM2.
- 4.-PLANTILLA FINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
- 5.-MATERIAL COPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

DETALLE DE COLOCACION DE REGISTRO EN CEPA.




PAREDES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2

DETALLE CEPA DE 0.30x0.30cm.



POLIDUCT NARANJA DE (11/4") 32mm

DETALLE DE BASE PIRAMIDAL



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LAS CALLES DE LA ZONA DE LA COLONIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:
DETALLE LUMINARIA

DESCRIPCION:



JOSE ERNESTO PENUELAS CASTELLANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
ENCARGADO DE DESPACHO DE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:
AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:
AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
24°46'9.84"N 107°25'11.66"W

FECHA:
2024

ESCALA:
S/ESCL.

Nº DE PLANO:
6 DE 8