


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

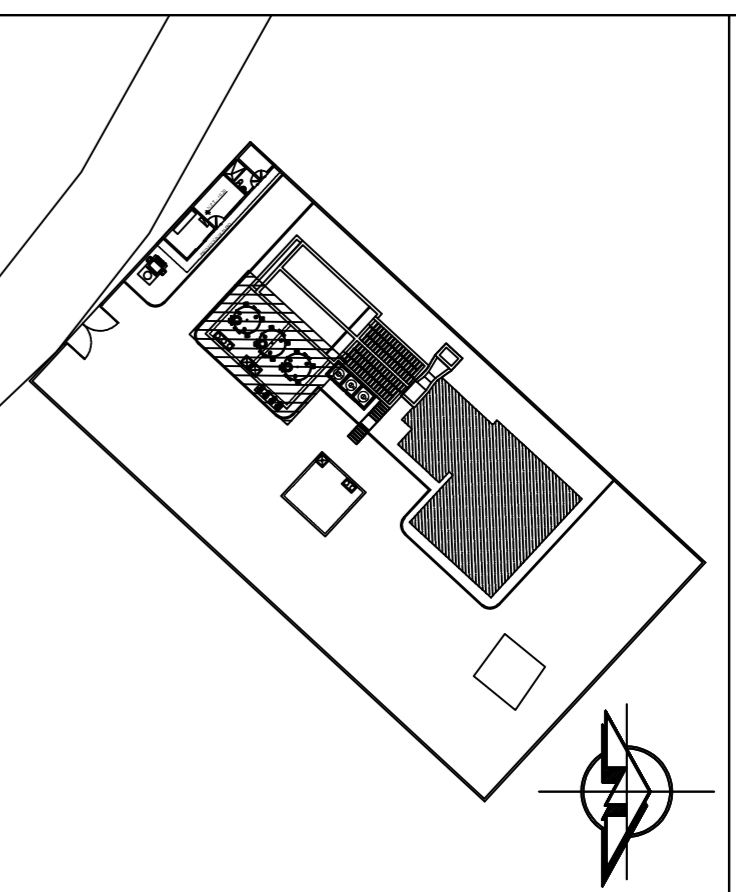

NOMENCLATURA

CV-1\"/>

SIMBOLOGÍA

	TUBERÍA.
	TUBERÍA ENTERRADA.
	CODO 90° CEMENTABLE P.V.C.
	TEE CEMENTABLE P.V.C.
	REDUCCIÓN BUSHING.
	PENETRACIÓN.
	CORTE.
	DIRECCIÓN DEL FLUJO.
	VALVULA DE MARIPOSA CON ACTUADOR ELÉCTRICO.
	VALVULA DE MARIPOSA.
	BRIDA TIPO S.O.R.F.
	VALVULA CHECK TIPO WAPER.
	TUERCA UNIÓN
	ADAPTADOR MACHO
	ELEVACIÓN.
	CLAVE O TAG DE EQUIPO.
	TAG DE TUBERÍA.

NOTAS

1. LAS ACOTACIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.
2. LOS PLANOS SE ENCUENTRAN A UNA ESCALA ESTÁNDAR INDICADA.
3. LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS.

● PARA NO OBJECCIÓN

CP	FECHA	REVISIONES			NÚM.	REFERENCIA	SUPERVISION EXTERNA	<p>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA</p>		NÚM. DE CONTRATO -	PROYECTO	ING. ELIZABETH OSUNA GARCIA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN ANGOSTURA, SINALOA.	ESCALA:	PARTE:
	No.	FECHA	POR	Va. Br.							REVISIÓN:	DIBUJO		TEL. ADÁN VALDEZ BLAS	1:50
											DISEÑO	C. RICARDO ANGLIO GARCIA	PLANO No.:	01 DE 04	
											REVISIÓN	C. RICARDO ANGLIO GARCIA	CLAVE DEL PLANO:	PP-ANG02-SIN-HPD0	
												C. RICARDO ANGLIO GARCIA	FECHA:	FEB-2019	
												C. RICARDO ANGLIO GARCIA	REV.:	C	