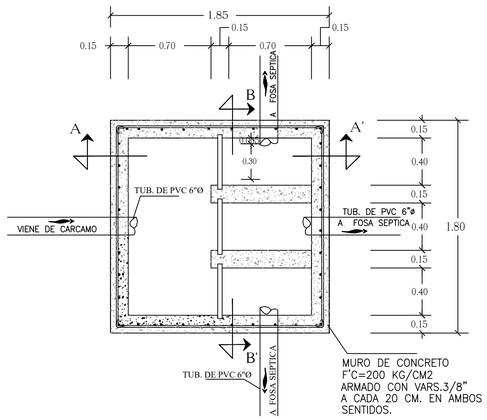

PLANTA CAJA DE ENTRADA A FOSA SEPTICA

esc 1:25

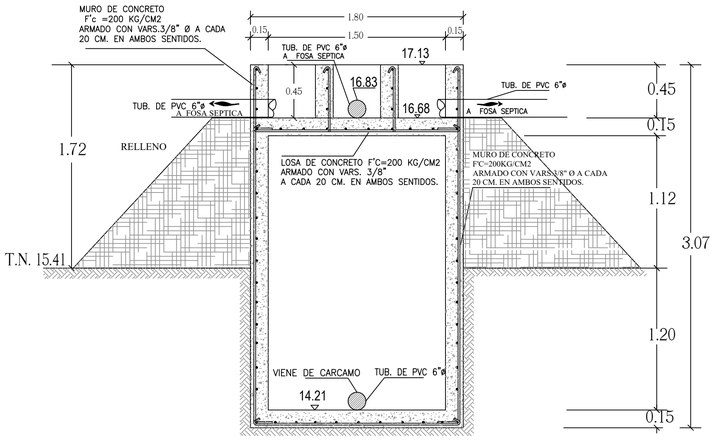

CORTE B-B' CAJA DE ENTRADA A FOSA SEPTICA

esc 1:25

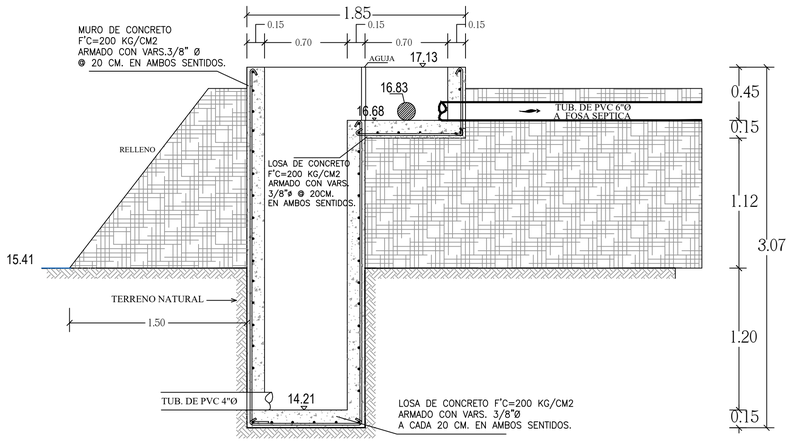

CORTE A-A' CAJA DE ENTRADA A FOSA SEPTICA

esc 1:25

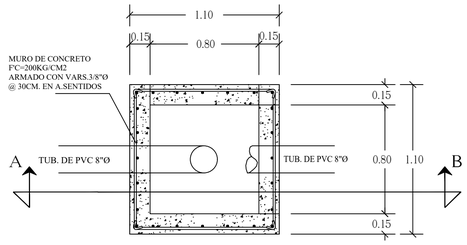

REGISTRO UNION esc 1:25

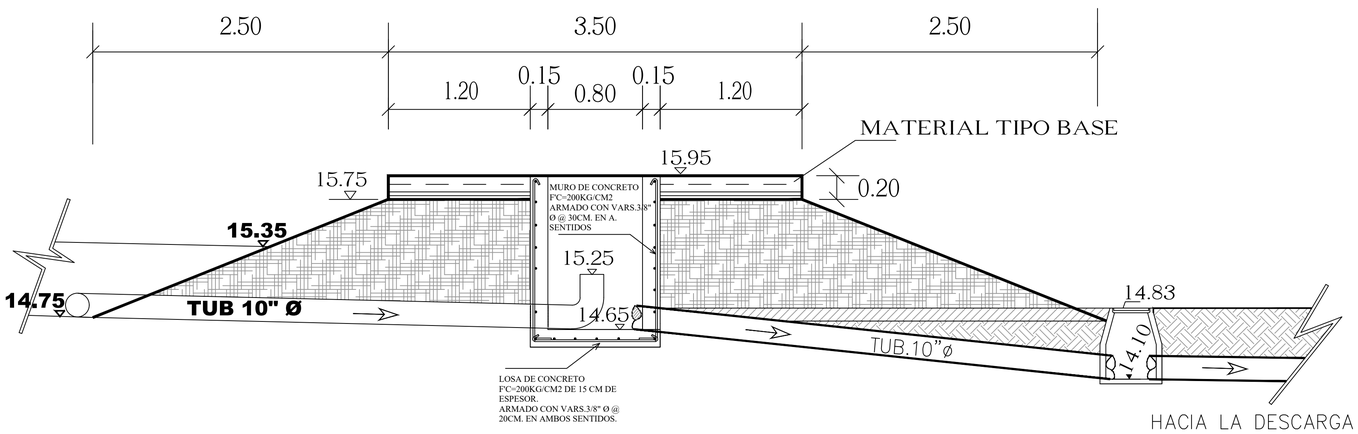

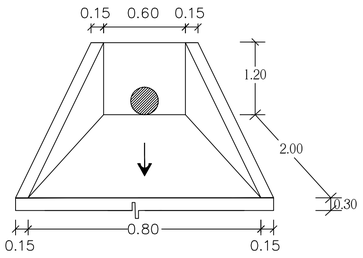

ESTRUCTURA DE DESCARGA

VISTA FRONTAL SIN ESCALA

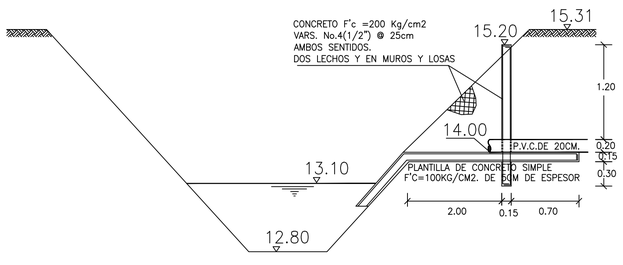

CORTE DE ESTRUCTURA DE DESCARGA

VISTA LATERAL SIN ESCALA

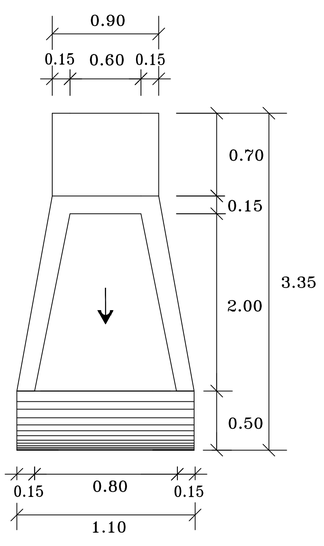

ESTRUCTURA DE DESCARGA

VISTA EN PLANTA SIN ESCALA

SIMBOLOGIA

Ø	Diametro
VS	Varilla
E	Estribo
@	A cada
	Relleno
	Corte
	Terreno natural
	Concreto
	Revestimiento tipo base

CALIDAD DE MATERIALES

CONCRETO:

F´c = 200 kg/cm2 ---------- Concreto premezclado, relacion A/C=0.45, El tipo de concreto clase 40rs resistente a los sultatos con bajo calor de hidratacion (CPC-40-RS-BCH).

F'c = 100 kg/cm² ---------- Plantilla de concreto.

ACERO DE REFUERZO:

Fy = 4200 kg/cm²	Varillas A. R.
Fy = 2800 kg/cm²	Alambron
Fy = 5000 kg/cm²	Malla electrosoldada

NOTA :

LAS ACOTACIONES Y LAS ELEVACIONES ESTAN EN METROS
EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD

JAPAN
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO

SUBGERENCIA TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ROSA MORADA, SINDICATURA DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTENIDO:
-CAJA DE ENTRADA
-REGISTRO UNION
-ESTRUCTURA DE DESCARGA

CALCULO: JAPAN
REVISO: JAPAN
DIBUJO: JAPAN
ESCALA: INDICADAS
FECHA: 2022
No. DE PLANO : 5 DE 7

GERENTE GENERAL DE JAPAN
ING. VICTOR IGNACIO VALDEZ CARDENAS

SUBGERENTE TECNICO DE JAPAN
C. ORACIO TRAPERO ZAVALA