



CALLE MINA GUADALUPE DE LOS REYES.-




DETALLES DE POZO DE VISITA "COMUN" CON TUBERIA DE P.V.C.





CORTE A-A

POZOS DE VISITA "COMUN"		
CRUCEROS	PROFUNDIDAD DE POZO DE VISITA	PIEZAS
①	1.76 M.	1
②	3.00 M.	1
③	3.50 M.	1
TOTAL		3


POZOS DE VISITA "ESPECIAL"		
CRUCEROS	PROFUNDIDAD DE POZO DE VISITA	PIEZAS
①	1.50 M.	1
④ ⑥	1.76 M.	2
TOTAL		3



CORTE A-A
POZO DE VISITA ESPECIAL

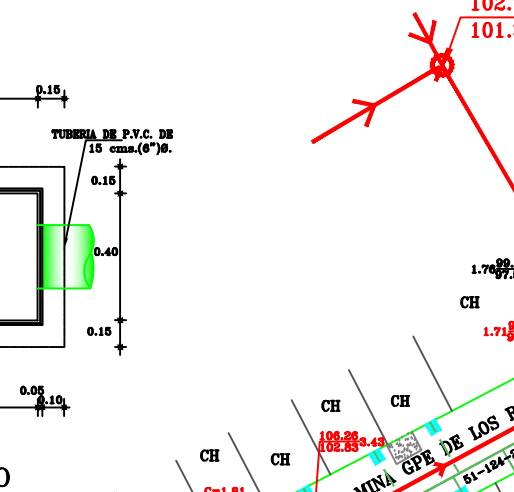


PLANTA
REGISTRO



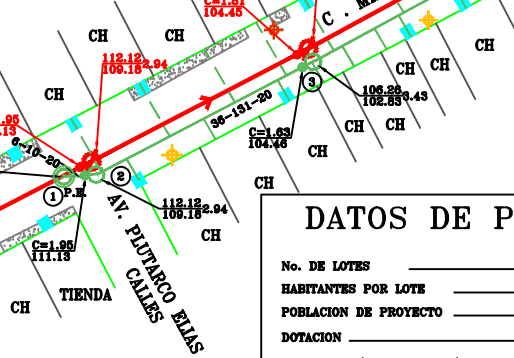


NOMENCLATURA

CASAS HABITADAS (C.H.)	16 LOTES
CASA CONSTRUCCION (C.C.)	1 LOTES
TOTAL	17 LOTES




CORTE A-A
POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA


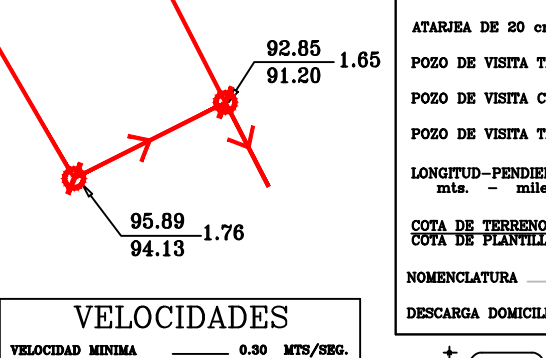




VELOCIDADES

VELOCIDAD MINIMA	0.30 MTS/SEG.
VELOCIDAD MAXIMA	5.00 MTS/SEG.



CORTE A-A
POZO DE VISITA COMUN



NOTAS.-

- LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN APEGARSE A LAS NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CONAGUA Y LOS LINEAMIENTOS DE JAPAC.
- NO DEBERAN CONECTARSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS.
- TODAS LAS TUBERIAS A USARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEBERAN SER CON JUNTAS HERMETICAS.
- EN PAVIMENTOS DE CONCRETO O ASFALTO SE DEBERAN INSTALAR BROCALES Y TAPAS DE Fo.Fo. CIEGAS. EN TERRACERIAS SE INSTALARAN BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO.
- LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS PLASTICAS(I.T.P.).
- EL ANILLO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA SER TIPO II EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN NORMAS DE LA CONAGUA (NOM-E-II-1981).
- PARA EL DISEÑO Y REVISION HIDRAULICA DE LA RED, SEGUN EL LIBRO "DATOS BASICOS" DEL MAPAS-CONAGUA, EL QMIN DEBE SER EL GASTO CORRESPONDIENTE A UNA DESCARGA DEL W.C. DE 16 LTS. IGUAL A 1.5 L.P.S.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION POR CALLE MINA GUADALUPE DE LOS REYES ENTRE CALLES BIENESTAR SOCIAL Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA "FRANCISCO I. MADERO" DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SIN.

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CLAVE DE PLANO: REHAB. ALCANTARILLADO
CALLE MINA GUADALUPE DE LOS REYES ENTRE CALLES BIENESTAR SOCIAL Y PLUTARCO ELIAS CALLES

ELABORADO POR: JORGE OCTAVIO BUENO LOPEZ
REVISADO POR: ING. SERGIO CASTRO PEÑA
PROYECTO: ING. VICTOR VICENTE LEON MILLAN
REVISADO POR: ARO. PAVEL R. SALAZAR AGUIRRE
FECHA: ENERO/2024

NUMERO DE PLANO: 1 DE 1



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MINA GUADALUPE DE LOS REYES ENTRE CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES Y BIENESTAR SOCIAL, EN LA COLONIA HUIZACHEZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:
ALCANTARILLADO.-



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
SRIA. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. ADRIAN SANCHEZ ANGULO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORADO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISADO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

PAV1246DELOSREYESPLUTARCOYBIENESTAR

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°45'46.59" N. 107°23'14.64" O.

ESCALA:

S/ESCALA

FECHA:

2024

ARCHIVO:

NUMERO DE PLANO:

10 DE 10