



Elota.
"Para bien y para todos"

**JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTELLADO DEL
MUNICIPIO DE ELOTA
2021-2024**

Obra:
AMPLIACION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LA
COLONIA VICTOR MANUEL
QUINTERO

Localidad:
LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,
ESTADO DE SINALOA

Contenido:
PLANTA DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE

Simbología:

- Limite de manzana
- Limite de lote
- Numero de manzana
- Numero de lote
- Canal de riego
- Calle
- Calle de ferrocarril
- Tubería en proyecto 3"
- Tubería existente 3"
- Tubería a futuro 3"
- Numero de cruce en proyecto

Elaboro:

C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA

Revisó:

C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIE


Autoriza:

C. LIC. OSMAR ANTONIO GARCIA
MANJARRIZ

Fecha: **AGOSTO 2022.**

Numero de plano: **AD/01.**


SISTEMA DE AGUA POTABLE

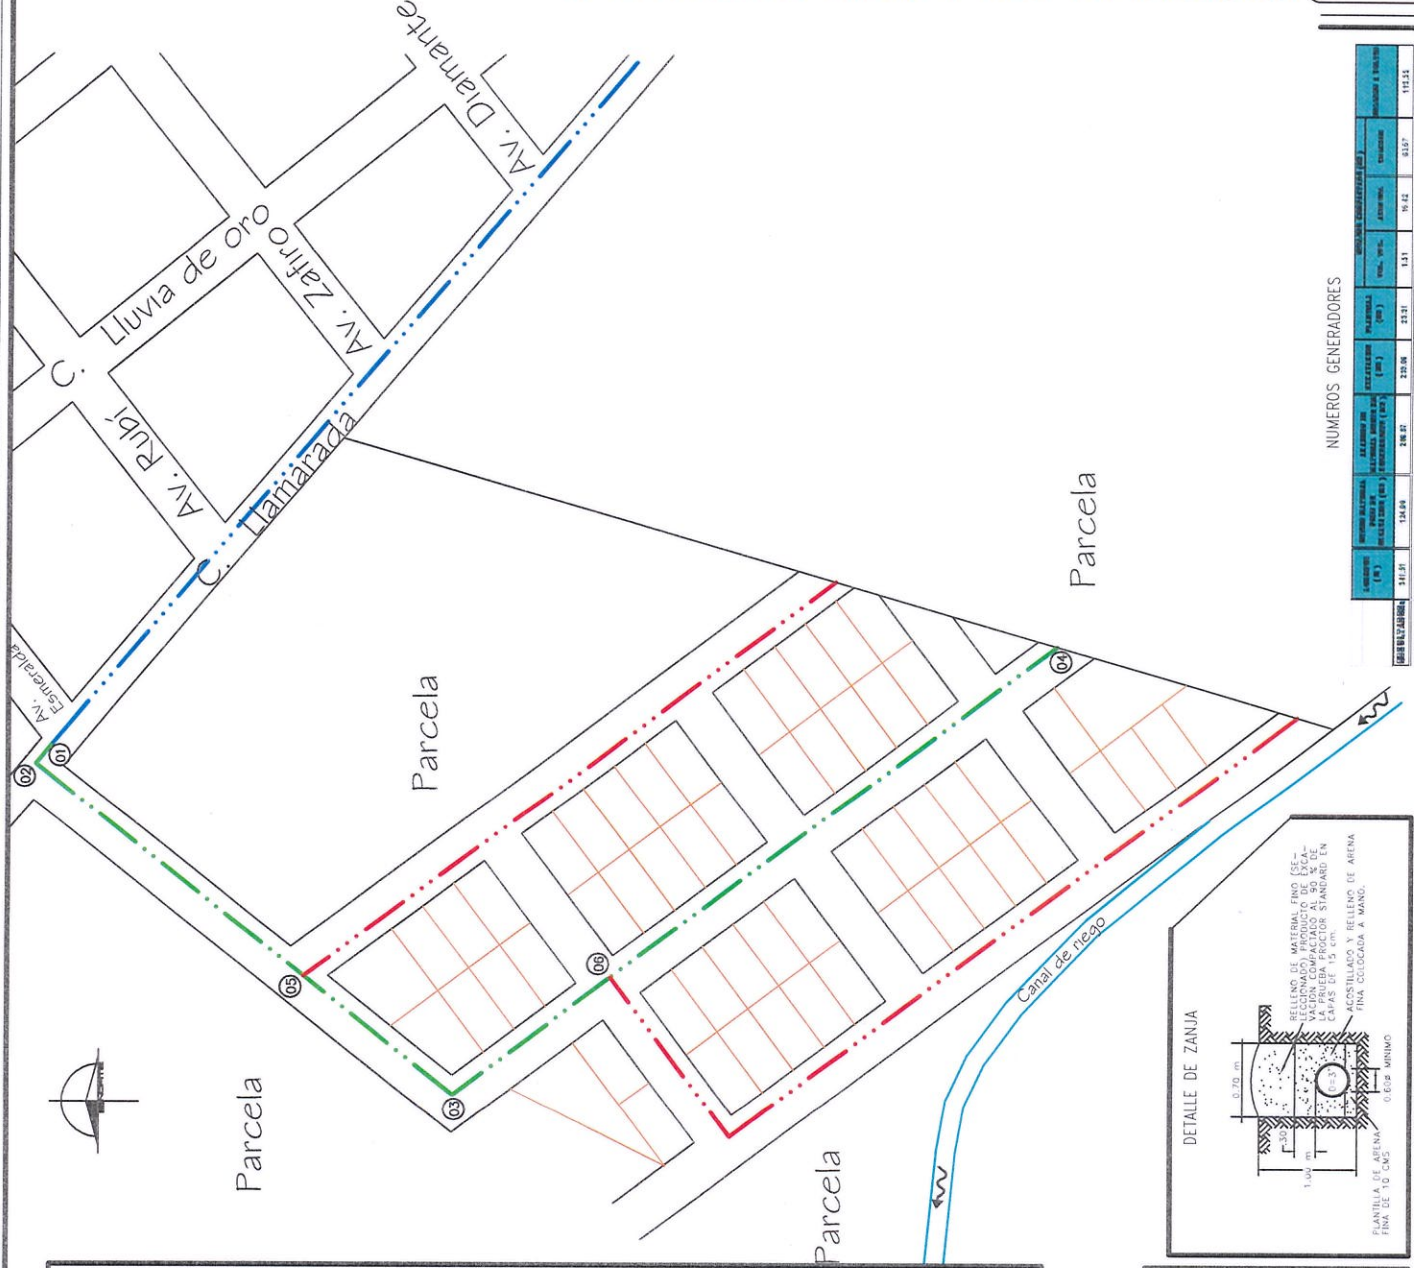


NUMEROS GENERADORES

Generador	Alcance (m)	Altura (m)	Presión (kg/cm²)	Velocidad (m/s)	Diámetro (mm)	Material	Observaciones
01	15.00	1.50	1.50	1.50	150	PVC	
02	15.00	1.50	1.50	1.50	150	PVC	
03	15.00	1.50	1.50	1.50	150	PVC	
04	15.00	1.50	1.50	1.50	150	PVC	
05	15.00	1.50	1.50	1.50	150	PVC	
06	15.00	1.50	1.50	1.50	150	PVC	

DETALLE DE VÁLVULA



DETALLE DE ZANJA

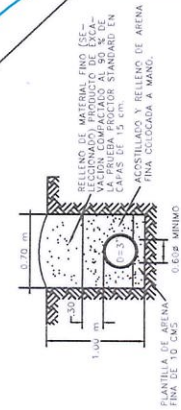

CRUCEROS DE PROYECTO

- 01 3" DE DIAM.
- 1 EXTREMIDAD DE PVC HID ANG S/I DE 3" DE DIAM.
- 1 VÁLVULA COMP. DE VASTAGO FLO ANG S/I DE 3" DE DIAM.
- 1 EXTREMIDAD CAMP. DE PVC HID ANG S/I DE 3" DE DIAM.
- 12 TORNILLOS DE 5/8" X 1/2" CON TUERCA Y GUASA.
- 1 CAJA DE PVC HID ANG S/I DE 3" DE DIAM.
- 1 CODO DE PVC HID ANG S/I DE 90° X 3" DE DIAM.
- 1 CAJA DE VÁLVULAS CON CONTRAMARCO Y MARCO
- CON TAPA DE FOFU

- 05 06 3" DE DIAM.
- 1 TEE DE PVC HID ANG S/I DE 3" X 3" DE DIAM.
- 1 TAPON DE PVC HID ANG S/I DE 3" DE DIAM.

- 02 03 3" DE DIAM.
- 1 CODO DE PVC HID ANG S/I DE 90° X 3" DE DIAM.

- 04 3" DE DIAM.
- 1 TAPON CAMPANA PVC HID ANG S/I DE 3" DE DIAM.