
SIMBOLOGIA

LAMPARA P–OX–1LV
CON BALASTRA DE 100 WATTS
POSTE GALVANIZADO DE 9.00M CON BRAZO DE 1.20M


FAROL COLONIAL DE PARED CON CADENA

73cm (altura) x 28cm ancho (inc. soporte farol) Cuerpo en material termoplástico con protección a la intemperie y rayos ultravioletas. Difusor en PMMA y portalámparas autorizado E27. Lámpara común máximo 60W . Tamaño apto para lámparas de bajo consumo incluso las mas largas.


DETALLE DE LAMPARA
COLONIAL HACIENDA P–OX–1LV
100 WATT

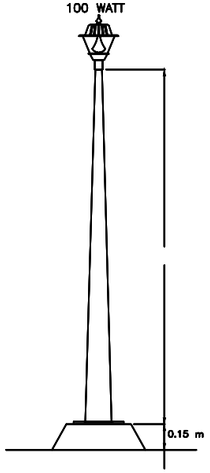

DETALLE DE REGISTRO

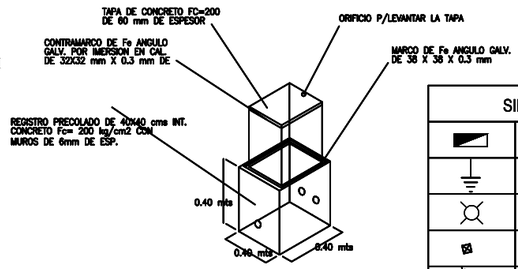

DETALLE DE BASE DE
LUMINARIA Y ANCLA



ESPECIFICACIONES


1.– ANCLA FORMADA POR 4 VARILLAS DE 7/8" EN ROSCA DE 3/4"
2.– BASE COLADA CON CONCRETO ARMADO FC=200Kg/cm2 Y AGREGADO NO MAYOR A 3/4"
3.– POLIDUCTO DE 32 mm DE DIAM.
4.– ESTRIBOS DE VARILLAS DE 3/8"Y SOLDADURA A VARILLA DE 7/8"
5.– REGISTRO 40x40x40 INTERIORES
6.– POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAM.
7.– ROSCA GALV. 3/4
8.– BANQUETA DE 1.00X1.00 mts ALREDEDOR DE ANCLA FABRICADA CON CONCRETO Fc= 200 kg/cm2 Y 0.10 mts DE ESPESOR


SIMBOLOGÍA	
	CENTRO DE CONTROL Y MEDICIÓN
	TIERRA FISICA AL FINAL DEL CIRCUITO
	POSTE 9 MTS CON UNA LUMINARIA OVIS VAPOR SODIO, 100 WATTS
	POSTE 9 MTS CON UNA LUMINARIA REFLECTOR DE CUARZO DE YODO DE 1500 WATTS
	POSTE 9 MTS CON UNA LUMINARIA REFLECTORES DE ADITIVO METALICO DE 1000 WATTS
	REGISTRO 40X40, CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO.
	POLIDUCTO ALTA DENSIDAD 32 MM.

CODIGO CABLEADO	
CLAVE	CONDUCTORES
	CABLE XLP 2+1 CALIBRE 4
	CABLE XLP 2+1 CALIBRE 2

* NOTA: EN ALGUNOS CASOS LA TUBERIA SERÁ DE POLIDUCTO DE 2" DE ALTA DENSIDAD.

DETALLE DE COLOCACION
DEL DUCTO

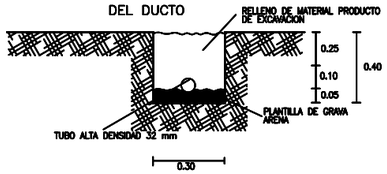

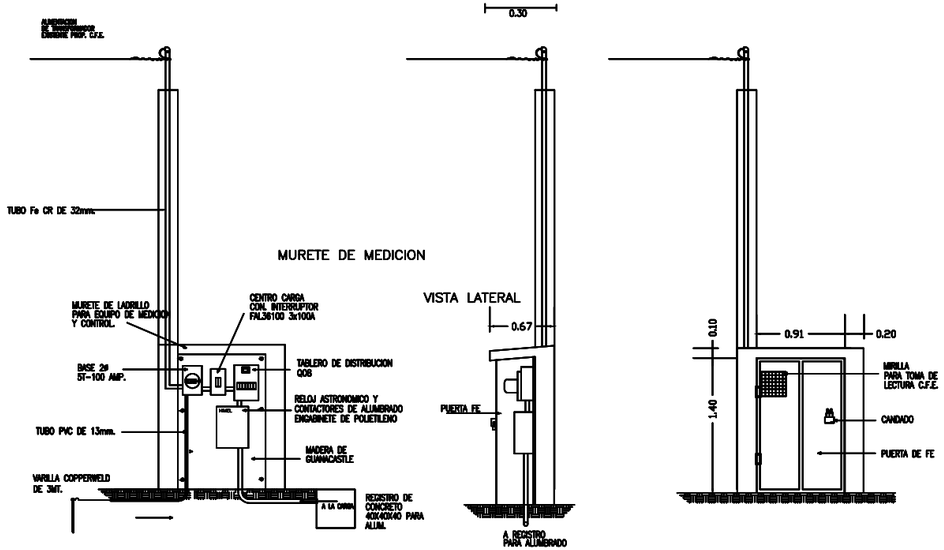

SIMBOLOGIA

REGISTRO DE CONCRETO DE 40x40x40 CON MARCO Y TAPA DE Fo.Go.

EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO

SISTEMA DE TIERRA PARA FIN DE CIRCUITO

NOTA:
LA UNIDAD DE CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO SERA UN RELOJ ASTRONOMICO MARCA LEGRAND MODELO TIMER REX 2000 ASTRO DIGITAL SEMANAL.

LA PROGRAMACION DEL RELOJ SERA CON RETARDO DE ENCENDIDO DELUMINARIAS DE 25 MINUTOS

NOTA:
POR TODO EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO SE UTILIZA UN HILO CALIBRE 10 AWG PARA EL SISTEMA DE TIERRA.

CODIGO DE CABLEADO

IDENTIFICACION DE CONDUCTORES	
CLAVE	CONDUCTORES
A	2–10 FASE 1–10 TIERRA THW
B	2–8 FASE 1–10 TIERRA THW
C	2–6 FASE 1–10 TIERRA THW

SIMBOLOGIA

REGISTRO DE CONCRETO DE 40x40x40 CON MARCO Y TAPA DE Fo.Go.

EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO

SISTEMA DE TIERRA PARA FIN DE CIRCUI

NOTA:
LA UNIDAD DE CONTROL PARA ALUMBRADO PUE SERA UN RELOJ ASTRONOMICO MARCA LEGRANE TIMER REX 2000 ASTRO DIGITAL SEMANAL.

LA PROGRAMACION DEL RELOJ SERA CON RETA ENCENDIDO DELUMINARIAS DE 25 MINUTOS

NOTA:
POR TODO EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AL SE UTILIZA UN HILO CALIBRE 10 AWG PARA EL DE TIERRA.

CODIGO DE CABLEADO

IDENTIFICACION DE CONDUCTORES	
CLAVE	CONDUCTORES
A	2–10 FASE 1–10 TIERRA THW
B	2–8 FASE 1–10 TIERRA THW
C	2–6 FASE 1–10 TIERRA THW

2024 - 2027
MAZATLÁN
BIENESTAR PARA TODOS

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ESTRELLA PALACIOS DOMÍNGUEZ

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
ING. MARTÍN GALLARDO NORIEGA

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:
ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA

JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTOS Y TOPOGRAFÍA:
ING. JUAN CARLOS GALARZA BARRON

INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS :
ARQ. JESUS IVAN MORENO JIMENEZ
ARQ. ANA GABRIELA OSUNA RENDÓN

OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PLAZUELA
EN POBLADO MIRAVALLES



LOCALIZACIÓN

NORTE

ESCALA: S/E

LAMINA No. 6

FECHA: ENERO DEL 2025

DISEÑO - DIBUJO: ARQ. ANA GABRIELA OSUNA RENDÓN

CLAVE: ---------

MUNICIPIO DE MAZATLAN
CALLE ANGEL FLORES S/N COLONIA CENTRO MAZATLAN , SIN.