


RED DE DISTRIBUCION

Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

TOBOBAMPO



TOBOBAMPO

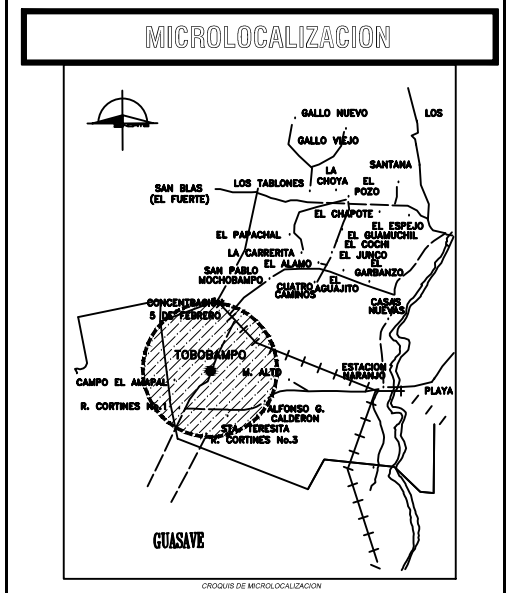

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

- LOS MATERIALES Y TRABAJOS DEBERÁN APEGARSE A LAS NORMAS DE C.N.A. Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO.
- SE UTILIZARA TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO
- LA TUBERÍA SERÁ CERTIFICADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS.
- LA LONGITUD DE LA TUBERÍA ESTA MEDIDA EN METROS.

SIMBOLOGIA	
TUBERIA DE PVC 3" Ø EXISTENTE	—————
TUBERIA DE PVC. 3" Ø PROYECTO	—————
DISTANCIA	20.00 M
CRUCEROS	⊕
TOMAS DOMICILIARIA	⊞

CANTIDAD DE TUBERIA	
TUBERIA DE PROYECTO PVC 3" Ø	7759.00 MTS.
TOMAS DOMICILIARIAS	283.00 PZA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION A TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

ING. RICARDO SANCHEZ LEON	DIBUJO: AREA TECNICA
C. GUADALUPE CASTRO QUIÑONEZ	FECHA: ENERO 2020
	ESCALA: SIN ESCALA

CRUCEROS DE PROYECTO

