



VELOCIDADES
VELOCIDAD MINIMA _____ **0.30 MTS/SEG.**
VELOCIDAD MAXIMA _____ **5.00 MTS/SEG.**

LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN AFERIRSE A LAS NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMISIÓN Y LOS LINEAMIENTOS DE JAFAC.

NO DEBERAN CONECTARSE LAS BANCADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DES- CARGAS DOMICILIARES DE AGUAS NEGRAS.

TODAS LAS TUBERIAS A USARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEBERAN SER CON NORMAS DEBIDAS.

EN TERREJAS PAVIMENTOS DE CONCRETO O ASFALTO SE DEBERAN INSTA- LAR BARRILLAS Y TAPAS DE P.O.Fo. CIEGAS.


LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS PLASTICAS (I.N.T.P.).

EL ANILLO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA SER TIPO II EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN NORMAS DE LA COMISIÓN (NOM-E-III-1961).

PARA EL DISEÑO Y REVISION HIDRAULICA DE LA RED SERAN LOS DATOS "TODOS LOS DATOS" DE LA COMISIÓN, QUE SE ENVIARON A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE PARA UNA DESCARGA DEL M.O. DE 18 LIT. MIN. A 1.5 M.P.S.

NOMENCLATURA


CASAS HABITADAS (C.H.)	35 LOTES
BALÑOS (B)	4 LOTE
CASAS SOLAS (C.S.)	2 LOTE
TOTAL	41 LOTES









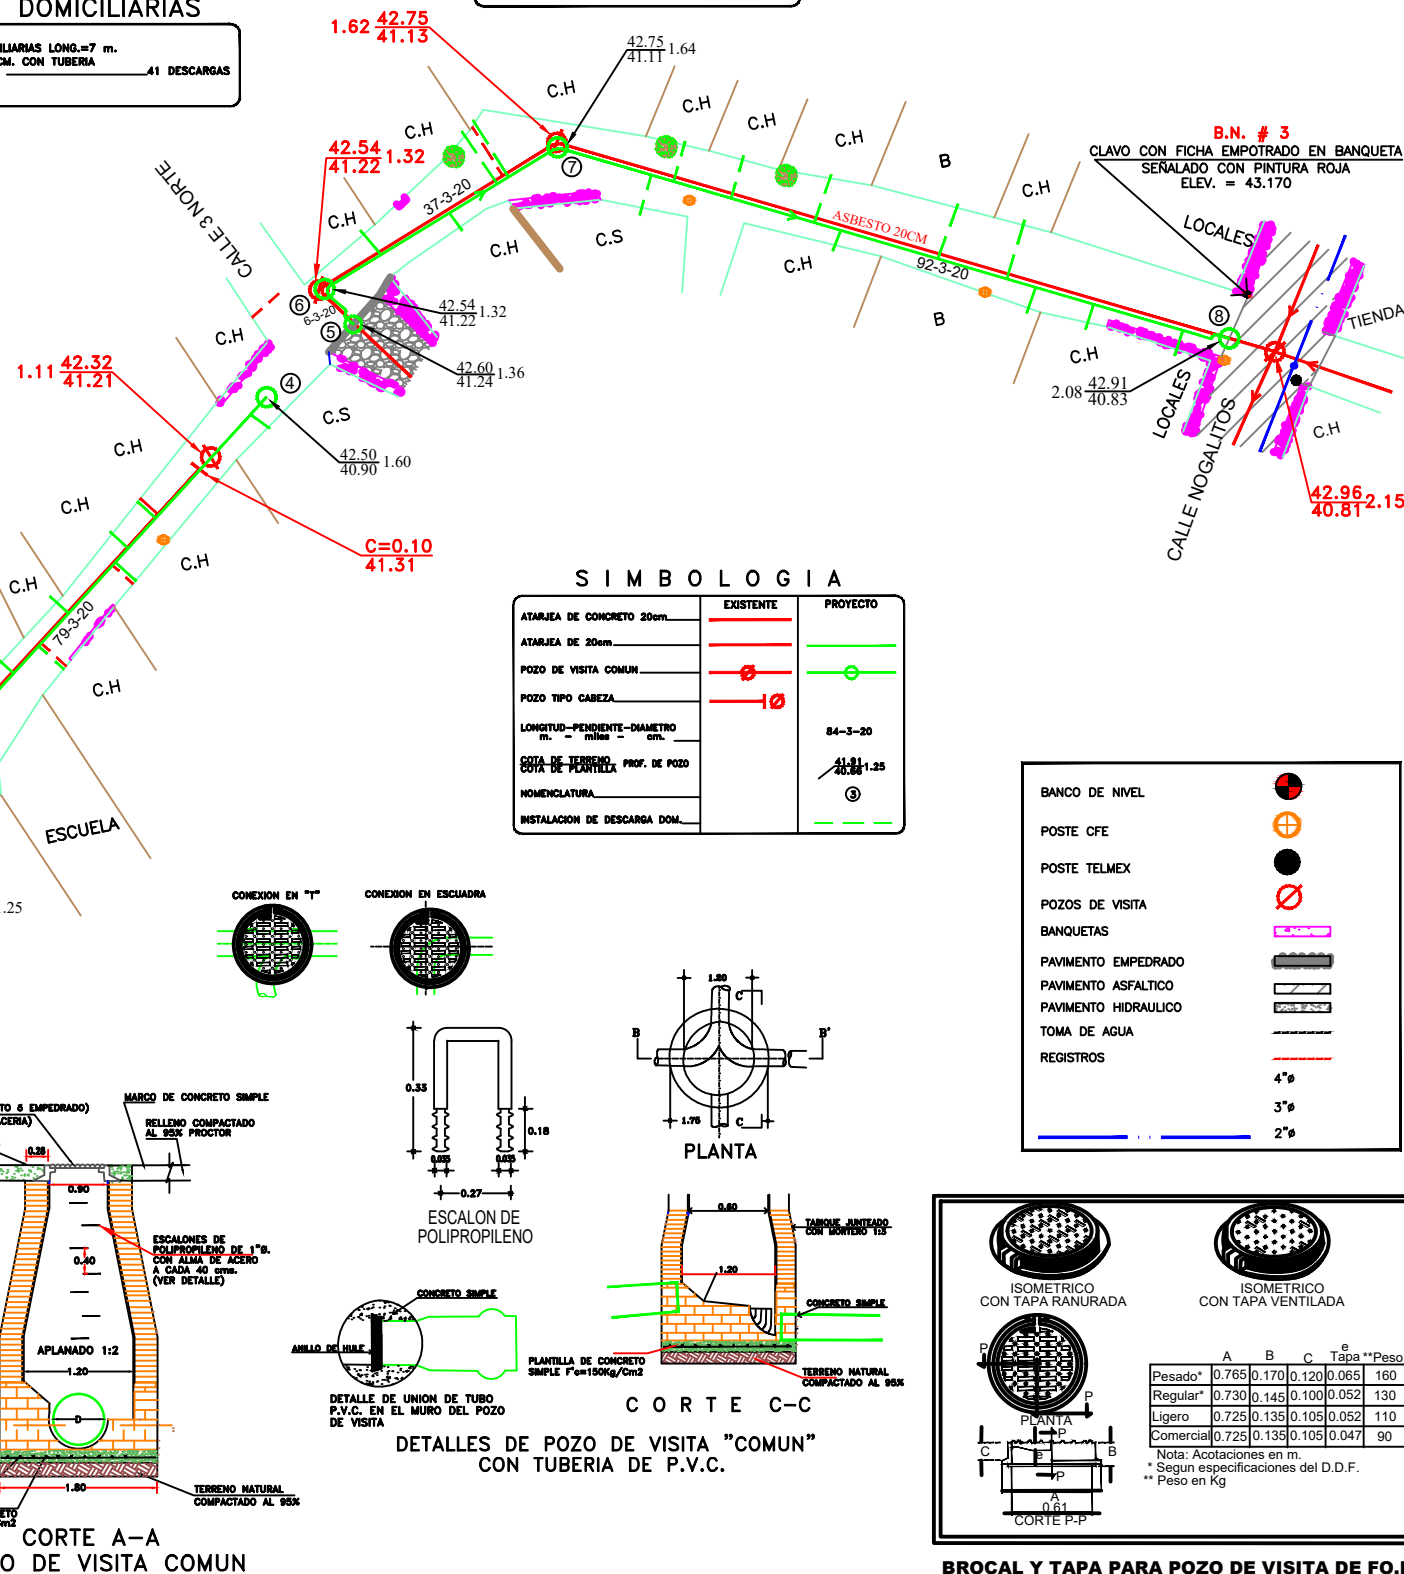


CRUCEROS	PROFUNDIDAD DE POZOS	PIEZAS
①②	1.00 M.	2
③④⑤	1.25 M.	3
④	1.50 M.	1
⑦	1.75 M.	1
⑧	2.00 M.	1
	TOTAL	8


REPOSICIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS LONG.=7 m.
A CONECTAR EN TUBERIA DE 20 CM. CON TUBERIA
DE PVC DE 15CM.(6") Ø SERIE-20 _____ 41 DESCARGAS

NÚMERO DE LOTES	41	LOTES
HABS POR LOTE	5	HABS/LOTE
POBLACION	205	HABS.
APORTACION	200	LT/HAB/DIA
DOTACION	250	LT/HAB/DIA
GASTO MEDIO	0.47	LTS/SEG
GASTO MÍNIMO	0.24	LTS/SEG
GASTO MÁXIMO	1.78	LTS/SEG
GASTO MÁXIMO PREVISTO	2.15	LTS/SEG
COEF. DE HARMON.	3.80	
COEF. DE PREVISION	1.20	
SISTEMA		GRAYDAD



S I M B O L O G I A		
	EXISTENTE	PROYECTO
ATARJEA DE CONCRETO 20cm.		
ATARJEA DE 20cm.		
POZO DE VISITA COMUN		
LONGITUD TUBO CABEZA		
LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO m. - milis - cm.		84-3-20
COTA DE TERRENO		41.81
COTA DE PLANTILLA PROF. DE POZO		40.81-1.25
NOMENCLATURA		③
INSTALACION DE DESCARGA DOM.		

BANCO DE NIVEL	
POSTE CFE	
POSTE TELMEX	
POZOS DE VISITA	
BANQUETAS	
PAVIMENTO EMPEDRADO	
PAVIMENTO ASFALTICO	
PAVIMENTO HIDRAULICO	
TOMA DE AGUA	
REGISTROS	
	4"ø
	3"ø
	2"ø



BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE FO.FO.



PROYECTO:
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
DE CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE NOGALITOS
Y FRANCISCO JAVIER MINA, SINDICATURA DE
QUILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
CULIACÁN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

RED DE ALcantarillado sanitario

DESCRIPCION:	
--------------	--

[illegible]

ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVI
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
GERENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

FECHA:

ESCALA:

10 DE 11