

Localización.



Cantidad de Obra

TUBERIA DE 150 mm Ø PVC ALC	169.00 ml
TUBERIA DE 200 mm Ø PVC HD	176.00 ml
REGISTRO DE ALBAÑIL	27.00 dia

LIC. OCTAVIO BASTIDAS NAVARREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO  
DIRECCION DE OBRAS Y  
SERVICIOS PUBLICOS

Municipalidad: SAN IGNACIO

Localidad: PIANTALLA DE ABAÑO

Otra: DISTRIBUCION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO EN LA AVENIDA RAFAEL BUELA EN LA LOCALIDAD DE PIANTALLA DE ABAÑO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE SAN CARLOS.

Contenido: SBO DE ALCANTARILLADO

Dibujó: Ing. JOSE MARTIN LARRANAGA ZUMICA

Proyecto: Ing. SALVADOR VALENZUELA RIVERA

Va. Ba. ARQ. ANTONIO DE JESUS LOMAZA VALVERDE




Revisó: ARQ. ANTONIO DE JESUS LOMAZA VALVERDE

Fecha: FEBRERO 2023

02



ESC 1:750 01

PLANTA RED DE ALCANTARILLADO

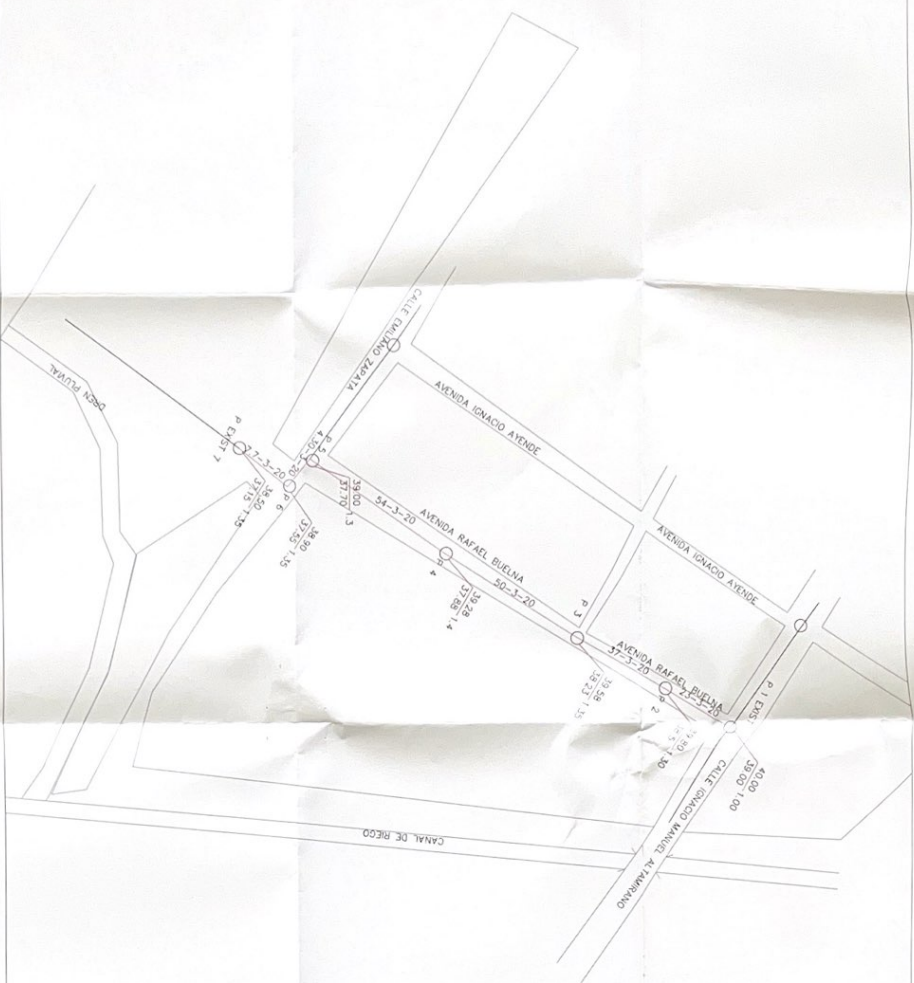

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1. El alcantarillado debe ser de tipo cerrado.
2. La tubería debe ser de PVC ALC o PVC HD.
3. El diámetro de la tubería debe ser de 150 mm.
4. La profundidad de la tubería debe ser de 1.00 m.
5. El tipo de manhole debe ser de tipo estándar.
6. El tipo de registro debe ser de tipo estándar.
7. El tipo de cámara debe ser de tipo estándar.
8. El tipo de cámara debe ser de tipo estándar.
9. El tipo de cámara debe ser de tipo estándar.
10. El tipo de cámara debe ser de tipo estándar.



NOTAS Y ESPECIFICACIONES