

LUMINARIA ACRUX 50WATTS.
POSTE METALICO CIRCULAR DE 5.00 MTS.

ESPECIFICACIONES

1.– LUMINARIA ACRUX 50W CON BRAZO DE .60 MTS.
2.– POSTE METALICO CIRCULAR DE 5.00 MTS.
3.– BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO PREFABRICADA
4.– POLIDUCTO S/R
5.– ANCLA DE FIERRO 16mm

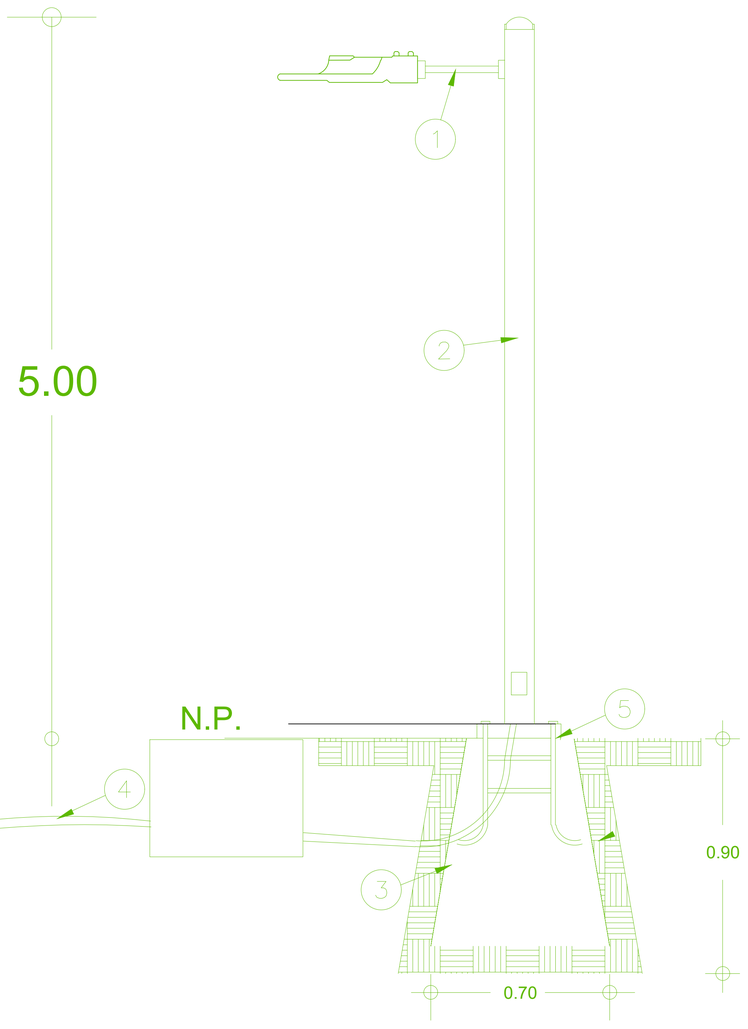

DETALLE DE LUMINARIA:

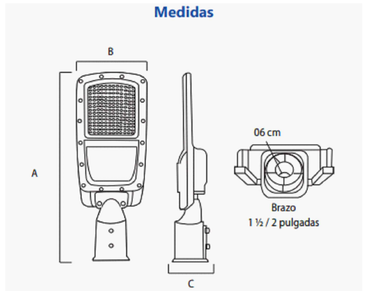

Alumbrado Público — SIRIO LIGHTING

ACRUX

Luminaria vial LED de Cuerpo fabricado en aluminio puro inyectado a presión aleación ADC#12,recubierta con pintura electrostática horneada tipo poliéster para mayor resistencia a la comosión y contra los rayos UV. Luminaria ligera con indices de protección IP65 e IK08, puede operar en un rango de temperatura de -10ºC a 50ºC. Sistema LED 50 mil horas de vida marca **PHILIPS** Lumileds cuenta con una eficiencia luminosa de 150 lm/w. Temperatura de color de 5700K e IRC de 80. Driver electrónico de 110-277V ± 10 V. 50/60Hz. Supresor de picos de 10kV. Opción con receptáculo para fotocelda. Montaje para brazos de 1 1/2" y 2". Certificado NOM-003-SCFI-2014, NOM-031-ENER-2019, NOM-058-SCFI-2017.



Información Técnica


	SIRIO LIGHTING		
Marca			
Modelo Sin Base	Acrux 50 W	Acrux 100 W	Acrux 150 W
Modelo Con Base	Acrux 50 W C/B	Acrux 100 W C/B	Acrux 150 W C/B
Potencia	50 W	100 W	150 W
Lúmenes	7 500 lm	15 000 lm	22 500 lm
Tamaño (A*B*C)	444*160*75 mm	548*206*76 mm	636*268*121 mm
Peso	1.4 kg	2.3 kg	2.8 kg
Volt	AC 110 - 277 V~ ±10%		
Factor de Potencia	>0.9		
IRC	>80		
IP	65		
Vida Útil	50 000 h		
Curva	II Media		
TCC	5 700 K		
Supresor de Picos	10 kv		
Fuente de Luz	LED PHILIPS		
Material	ADC#12 Aleación de Aluminio / PC		
Color	Gris		
Montaje	Poste		
Accesorio	Receptáculo para fotocelda (3 pines)		
Garantía	5 años		
Certificación	Nom-003-SCFI-2014 Nom-031-ENER-2019		

Simbología


IP 65
IK 08
kv 10

NOM 003 NOM 031 NOM 058

SIN ESCALA ACOT. EN MTS.

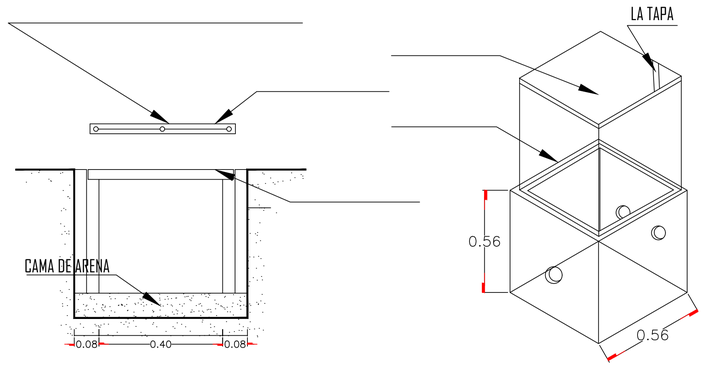


DETALLE DE COLOCACIÓN DE DUCTOS EN CEPA.




1.–DUCTO POLIDUCTO DE 38 MM DE DIAMETRO, COLOR NARANJA CON CABLE DE COBRE XXHW CONDUCTORES. CON AISLAMIENTO PARA 600V CALIBRES INDICADOS.
2.–MATERIAL COMPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90%.
3.–CONCRETO F'C=100 KG/CM2.
4.–PLANTILLA FINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
5.–MATERIAL COPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.


DETALLE DE COLOCACIÓN DE REGISTRO EN CEPA.




DETALLE CEPA DE 0.30x0.30Cm.

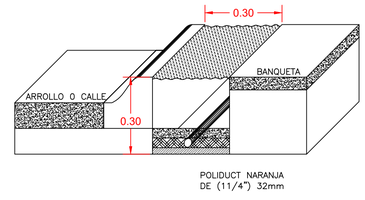

DETALLE DE BASE PIRAMIDAL





SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO
Secretaría de Obras Publicas

Arq. José Manuel Acosta Bernal
Director de Estudios y Proyectos

Arq. Ruby Valadez Lizarraga
Jefe del Departamento de Proyectos de edificacion

Localización



Simbologia

Modificaciones

Fecha	Nombre	Concepto

Observaciones

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLE EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Localidad: Culiacán Municipio: Culiacán

Contenido: DETALLE LUMINARIA

Dibujo:

Escala: S/E

Fecha: 04/11/2025 Plano: 05