agua fria

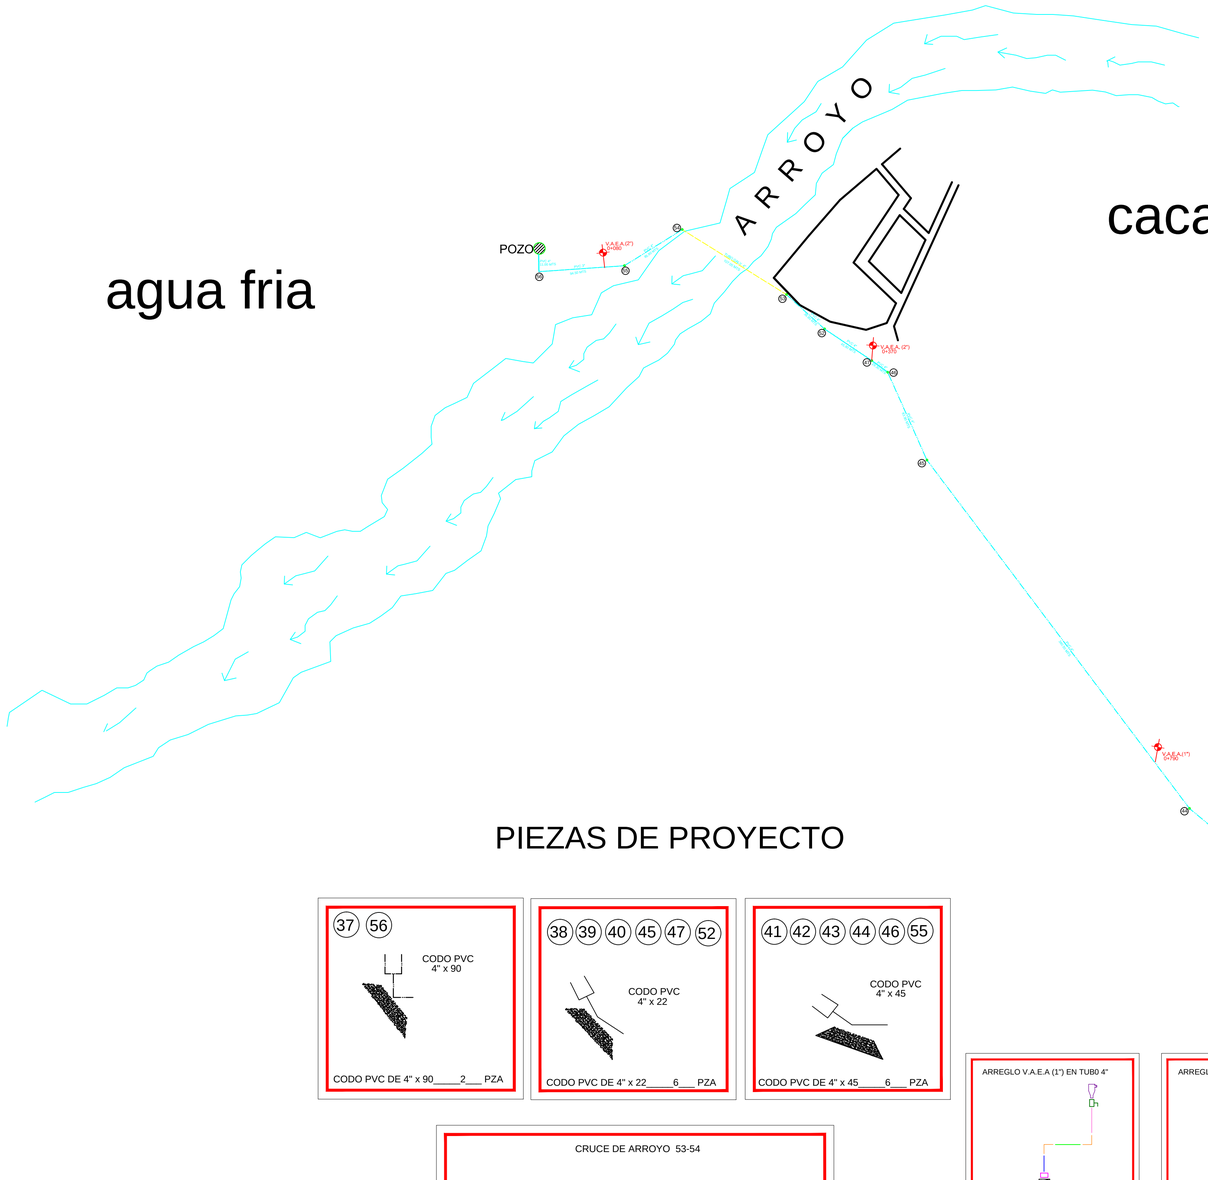

cacalotan

tanque

SECCION DE EXCAVACION

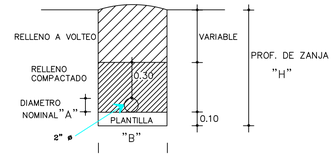

DIAMETRO NOMINAL "A" (MM)	("")	ANCHO DE ZANJA "B" (CM)	PROF.DE ZANJA "H" (CM)	ESPESOR DE PLANTILLA (CM)
50	2	60	100	10
75	3	60	100	10
100	4	60	100	10
150	6	65	105	10
200	8	70	110	10
250	10	75	115	10

PIEZAS DE PROYECTO

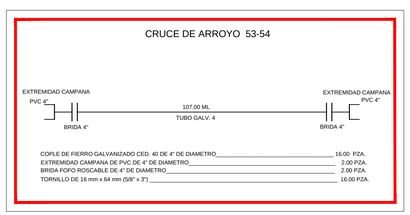

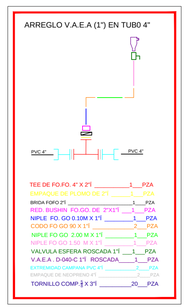

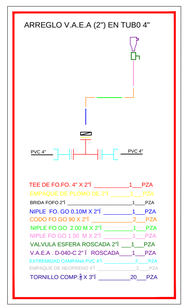

MUNICIPIO DE SINALOA

ESTADO DE SINALOA

DATOS DE PROYECTO

POBLACION ACTUAL __ 147 HABS.

POBLACION DE PROYECTO 151 HABS.

PERIODO DE PROYECTO _ 5 AñOS

DOTACION ___ 180 LTS/HAB/DIA

COEF. DE VARIACION DIARIA __ 1.40

COEF. DE VARIACION HORARIA _1.50

GASTO DE BOMBEO ____ 1 LPS.

HORAS DE BOMBEO ____ 3 HRS.

FUENTE DE CAPTACION EXISTENTE

FUNCIONAMIENTO BOMBEO AL A LA RED DE DISTRIBUCION.

TUBERIA DE FoGo 4" DIAM. 107.00 ML.

TUBERIA PVC 4 " DIAM. 1,242.00 ML.

SIMBOLOGIA:

TUBERIA PVC HID 4 "

TUBERIA Fo.Go. DE 4 "

TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO 20 M3

NUMERO DE CRUCERO ①

COTA DE TERRENO NATURAL 12.98

CASAS

CERRO

RIO

CARRETERAS Y CAMINOS

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL PLATANITO, CACALOTAN Y AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

TUBERÍA PVC 4" DE DIÁMETRO ..... 1243.15 MTS.

TUBERÍA FO.GO 4" DE DIÁMETRO ..... 107.00 MTS.

CONTENIDO:

PLANO DE LINEA DE CONDUCCION POZO A TANQUE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA BEATRIZ LEÓN RUBIO

GERENTE GENERAL DE JUMAPAS

C. GUADALUPE CASTRO QUIÑONEZ

GERENTE TECNICO

ING. JOSE ROSARIO COTA DAMIAN

MUNICIPIO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

DIBUJO	BRIGADA:
ARQ. JAVIER E. ESPINOZA	EQUIPO DE TOPOGRAFIA
CLAVE:	FECHA:
ESCALA: INDICADAS	ENERO DE 2019