

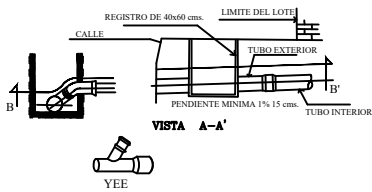

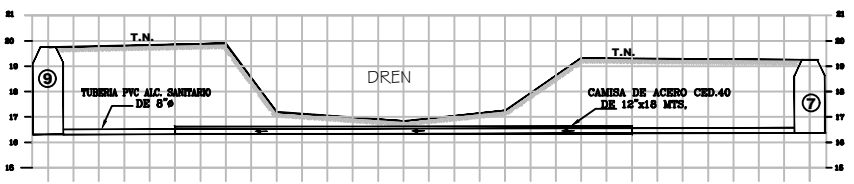
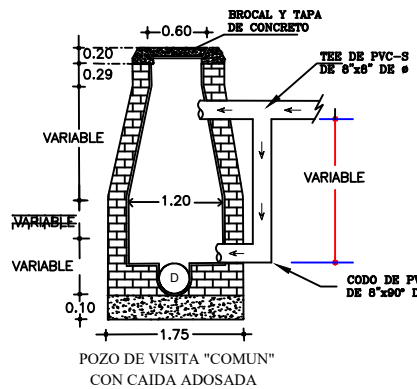
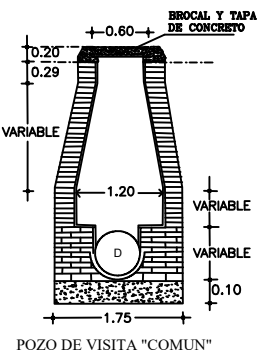


REGISTRO DE BANQUETA TIPO




DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C.



SECCION DREN

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

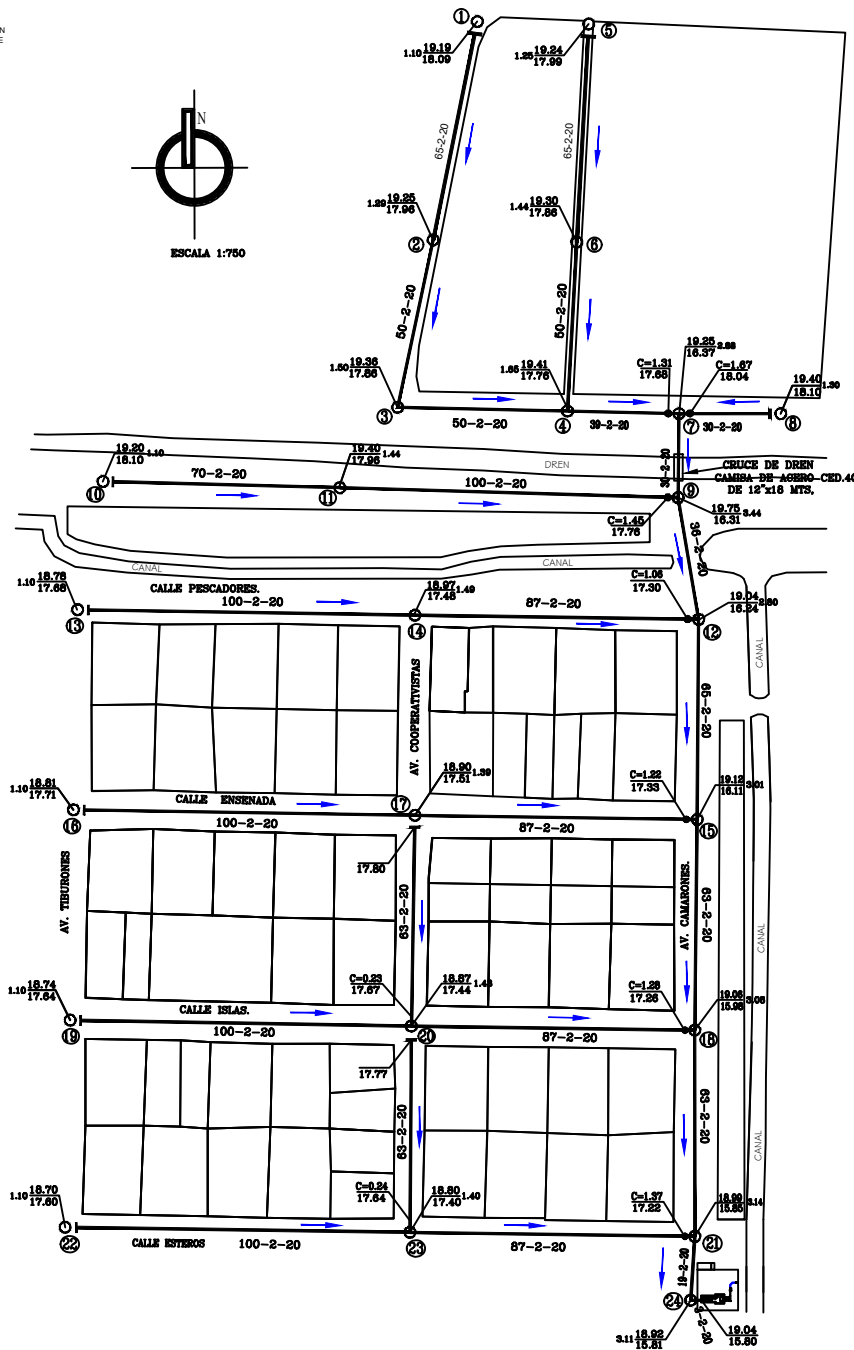

NOTAS.-

LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN APELARSE A LAS NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMAJE Y LOS LEONANTISTOS DE JAPAN.

NO DEBERAN CONECTARSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS.

TODAS LAS TUBERIAS A USARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEBERAN SER JUNTAS HERRMÉTICAS.

LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS PLASTICAS (I.N.T.P.)

EL ANILLO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA DE SER TIPO II EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN NORMAS DE LA C.N.A. (NOM-2-III-1981)

CANTIDAD DE TUBERIA

TUBERIA P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COUPLE INTEGRAL ANGER DE:

20 cms.(8") DE DIAMETRO **1,672.00 M.L.**

SIMBOLOGIA

	EXISTENTE	PROYECTO
ATARJEA		
CABEZA DE ATARJEA		
POZO DE VISITA COMUN		
LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO (mts.) (mils) (cms)		56-5-20
COTA DE RASANTE (mts.) PROF DEL POZO(mts)		20.43 / 18.95
COTA DE PLANTILLA (mts.)		
NOMENCLATURA DE POZO		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO

SUBDIRECCION GENERAL DE GESTIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SUR EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE BATAUTO, MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, MICHOCANA DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTENIDO:

- RED ATARJEA

ING. ECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LEYVA

1 DE 11